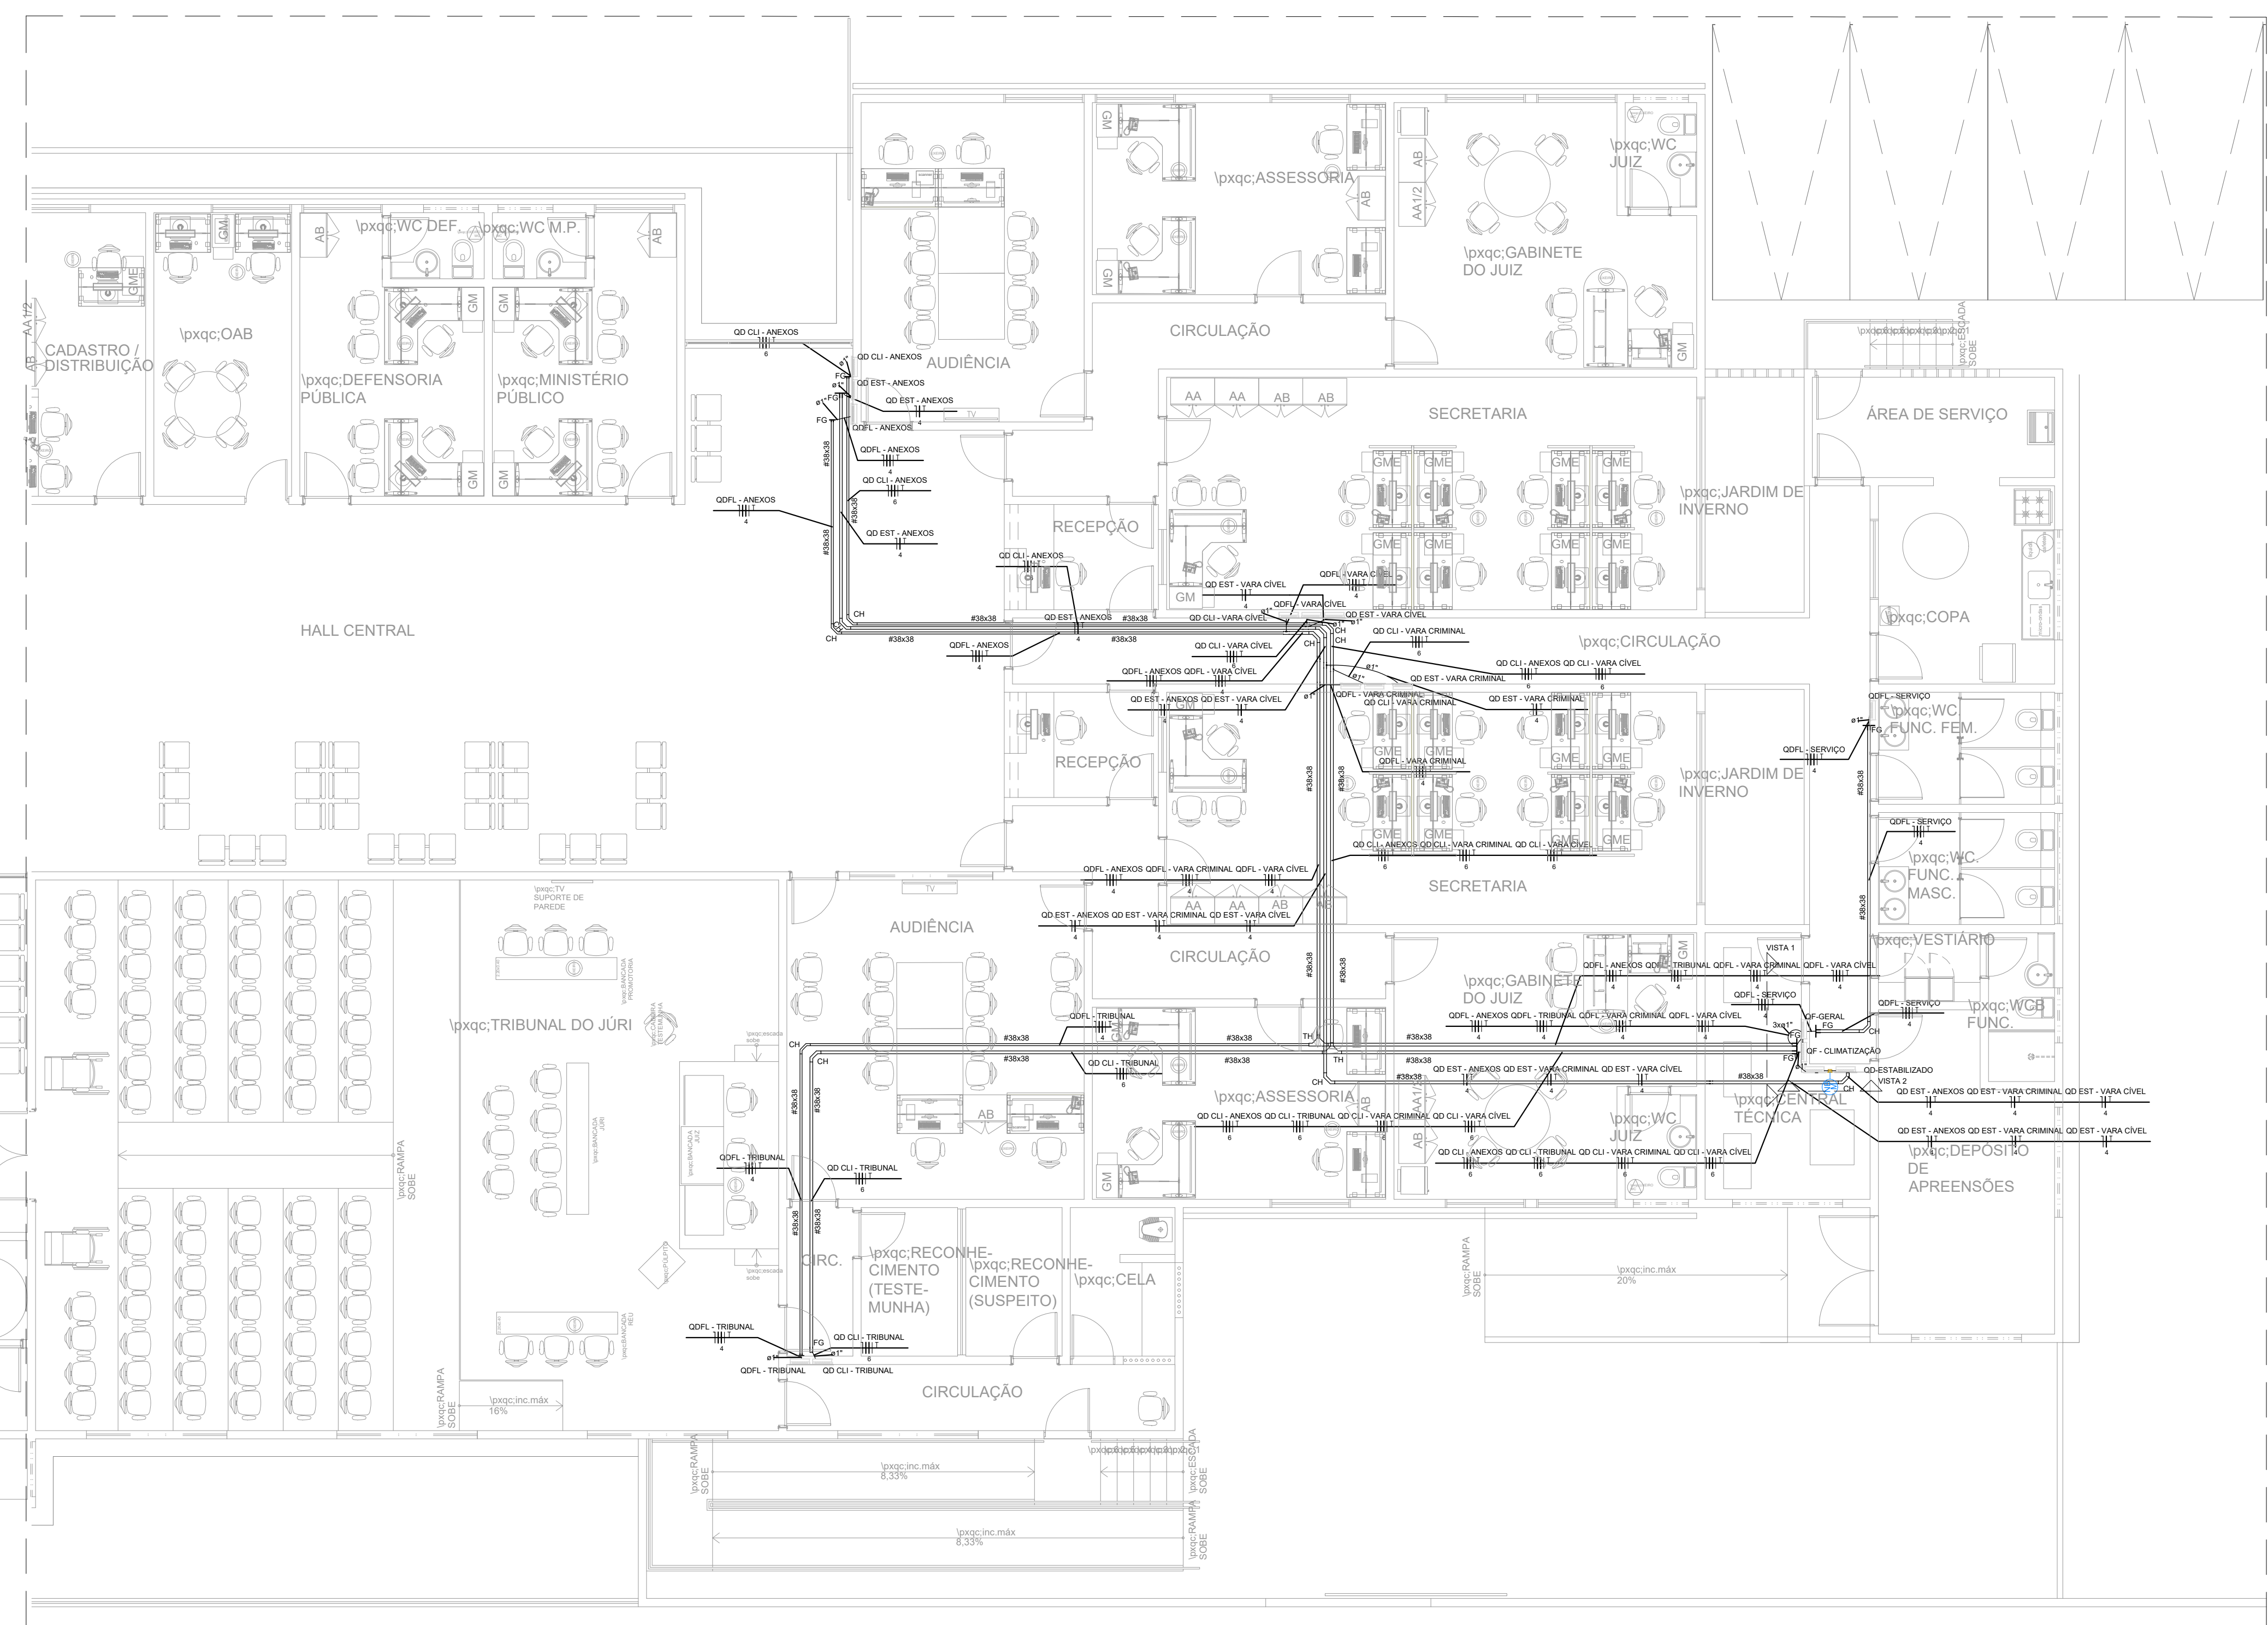
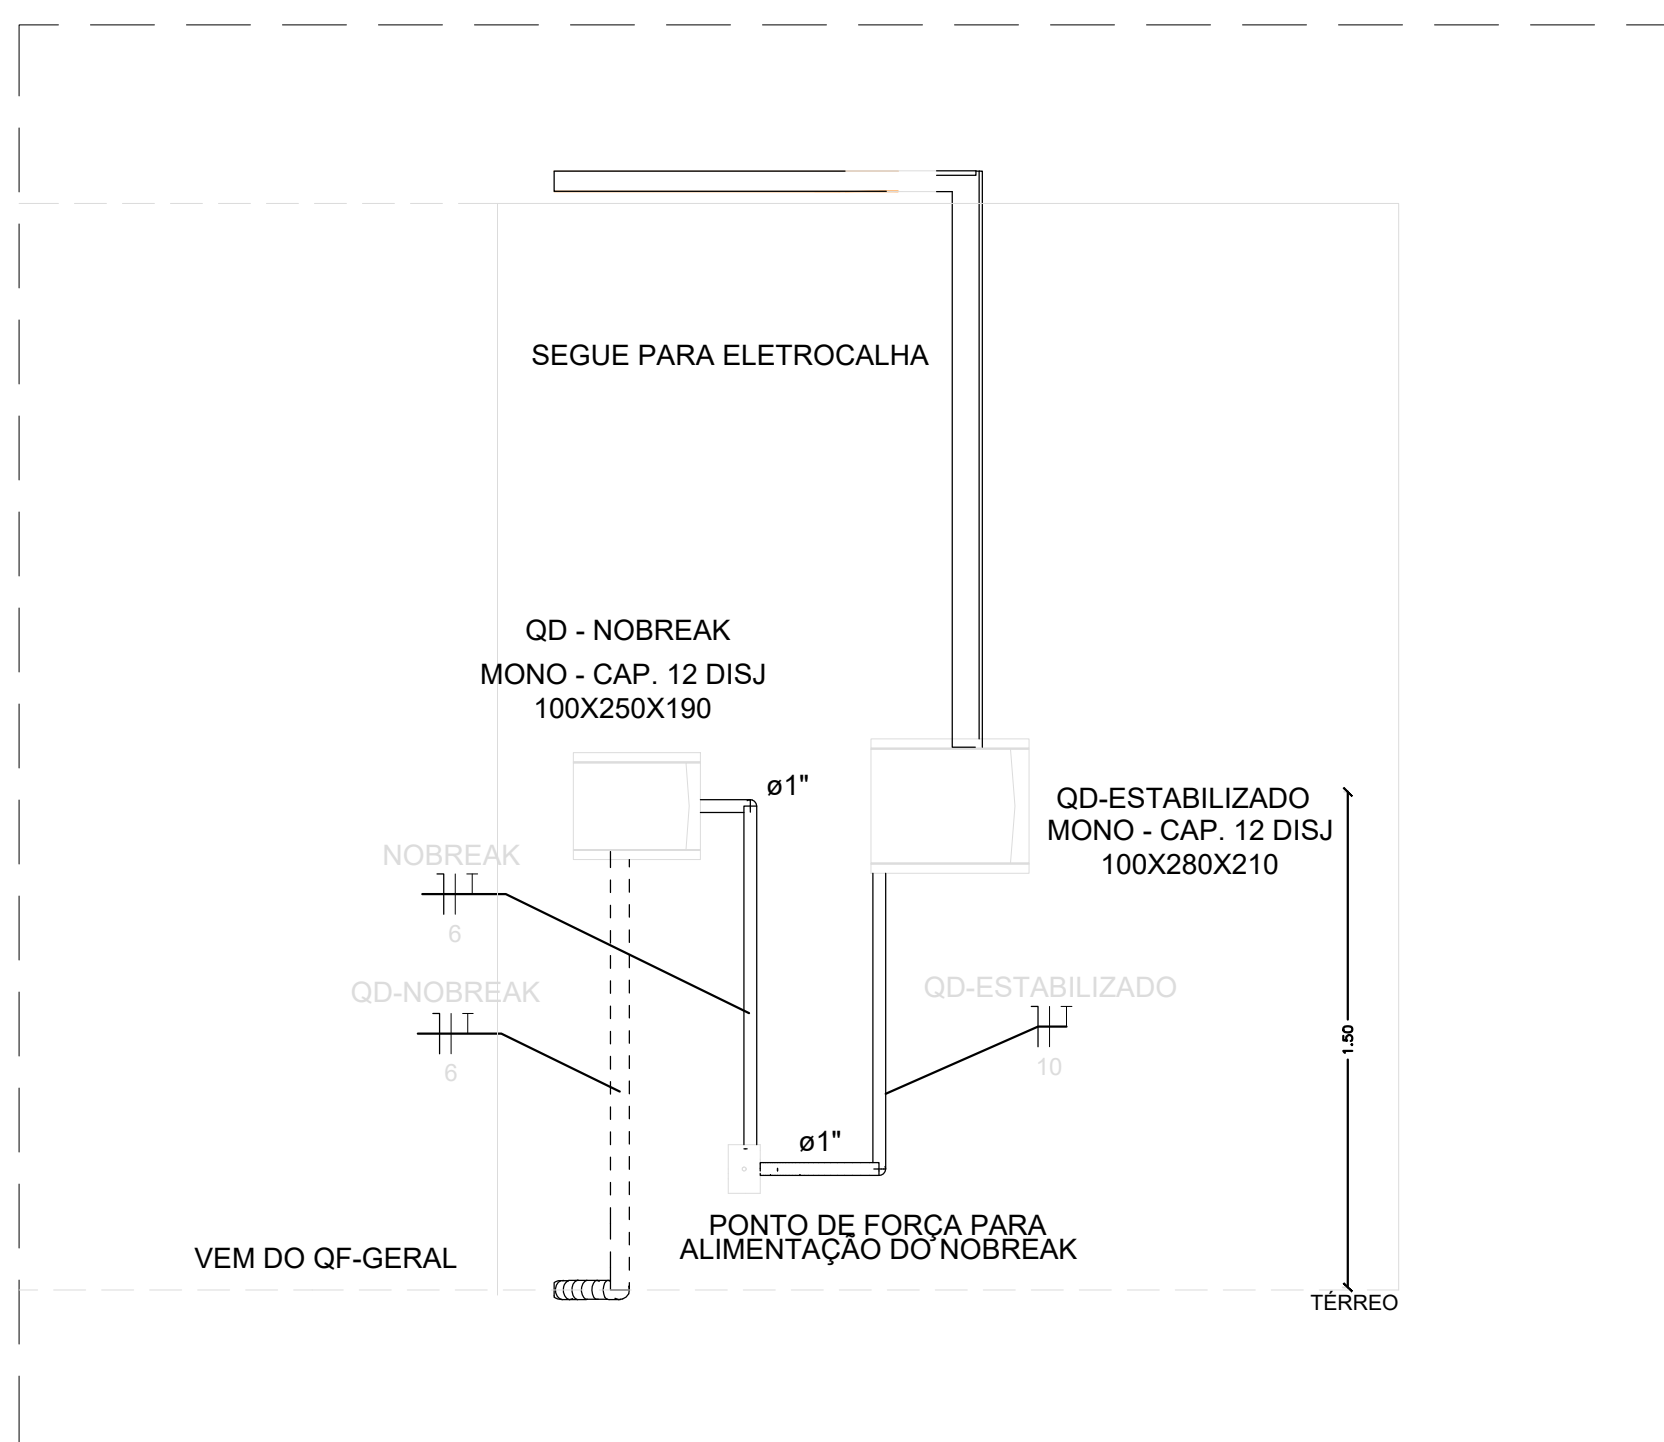


01 ALIMENTAÇÃO INTERNA
ESC.:1/75


02 ALIMENTAÇÃO INTERNA
ESC.:1/75

[illegible]

Legenda de condutas - TERREDO	
Dúbia	
_____	Oreia
_____	Teto
_____	Alta
_____	Média
_____	Baixa
_____	Piso
Dúbia (ALIMENTAÇÃO)	
_____	Teto
Dúbia (CLIMAT)	
_____	Teto
_____	Alta
Dúbia (ESTABILIZADA)	
_____	Teto
_____	Baixa
_____	Piso


[illegible]

D1 VISTA 1
SEM ESCALA

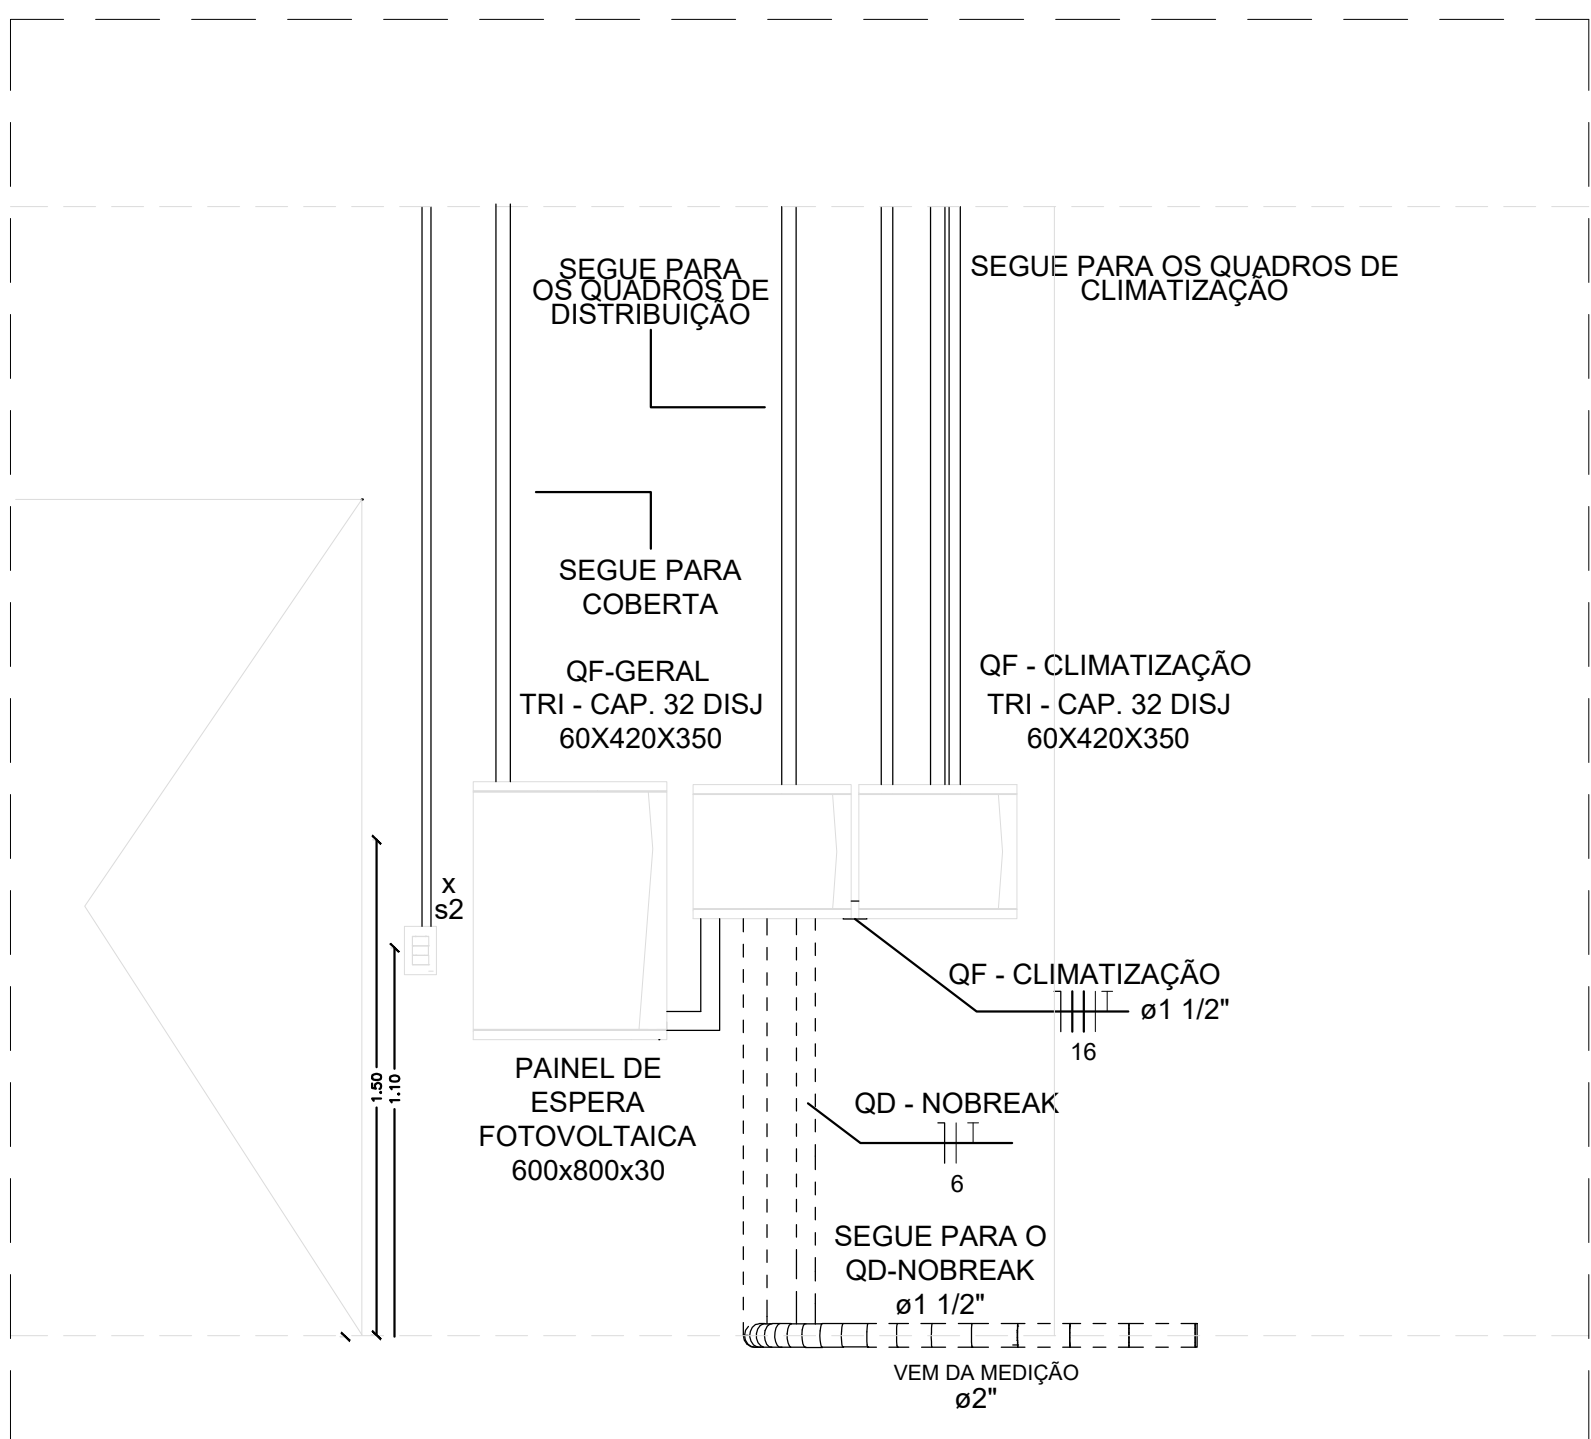


D2 VISTA 2
SEM ESCALA


Nº REV.:	DATA:	DESCRIÇÃO:	
 NORTAN ENGENHARIA Projetos			
Av. Gustavo Paiva, 2789 - Noroem Empresarial - Sala 28, Mangabeiras, CEP- 57037-532, Maceió/AL www.nortanprojetos.com			
ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO			
Endereço: Av. Luis Lima Beltrão, Cj. Comendador Tércio Wanderley, Rodovia AL 101 Sul - 57230-000			
Assunto: PLANTA BAIXA, ESQUEMA E LEGENDAS.			
Data:	Escala:		Folha:
JUL/2023	INDICADA		01/05
Desenho:	Código:		
LUIZ EDUARDO	109-2023-ELB-B-01-01-00		
Cliente:	FORUM CORURUPE		
Proprietário:		Aprovações:	
FORUM CORURUPE			
Autor do projeto:			
TALES AUGUSTO COSTA GOMES CPF: 090961862			
Responsável técnico:			
TALES AUGUSTO COSTA GOMES CPF: 090961862			
Direitos autorais reservados. A reprodução ou uso deste documento está limitado a finalidade para a qual está sendo fornecido.			

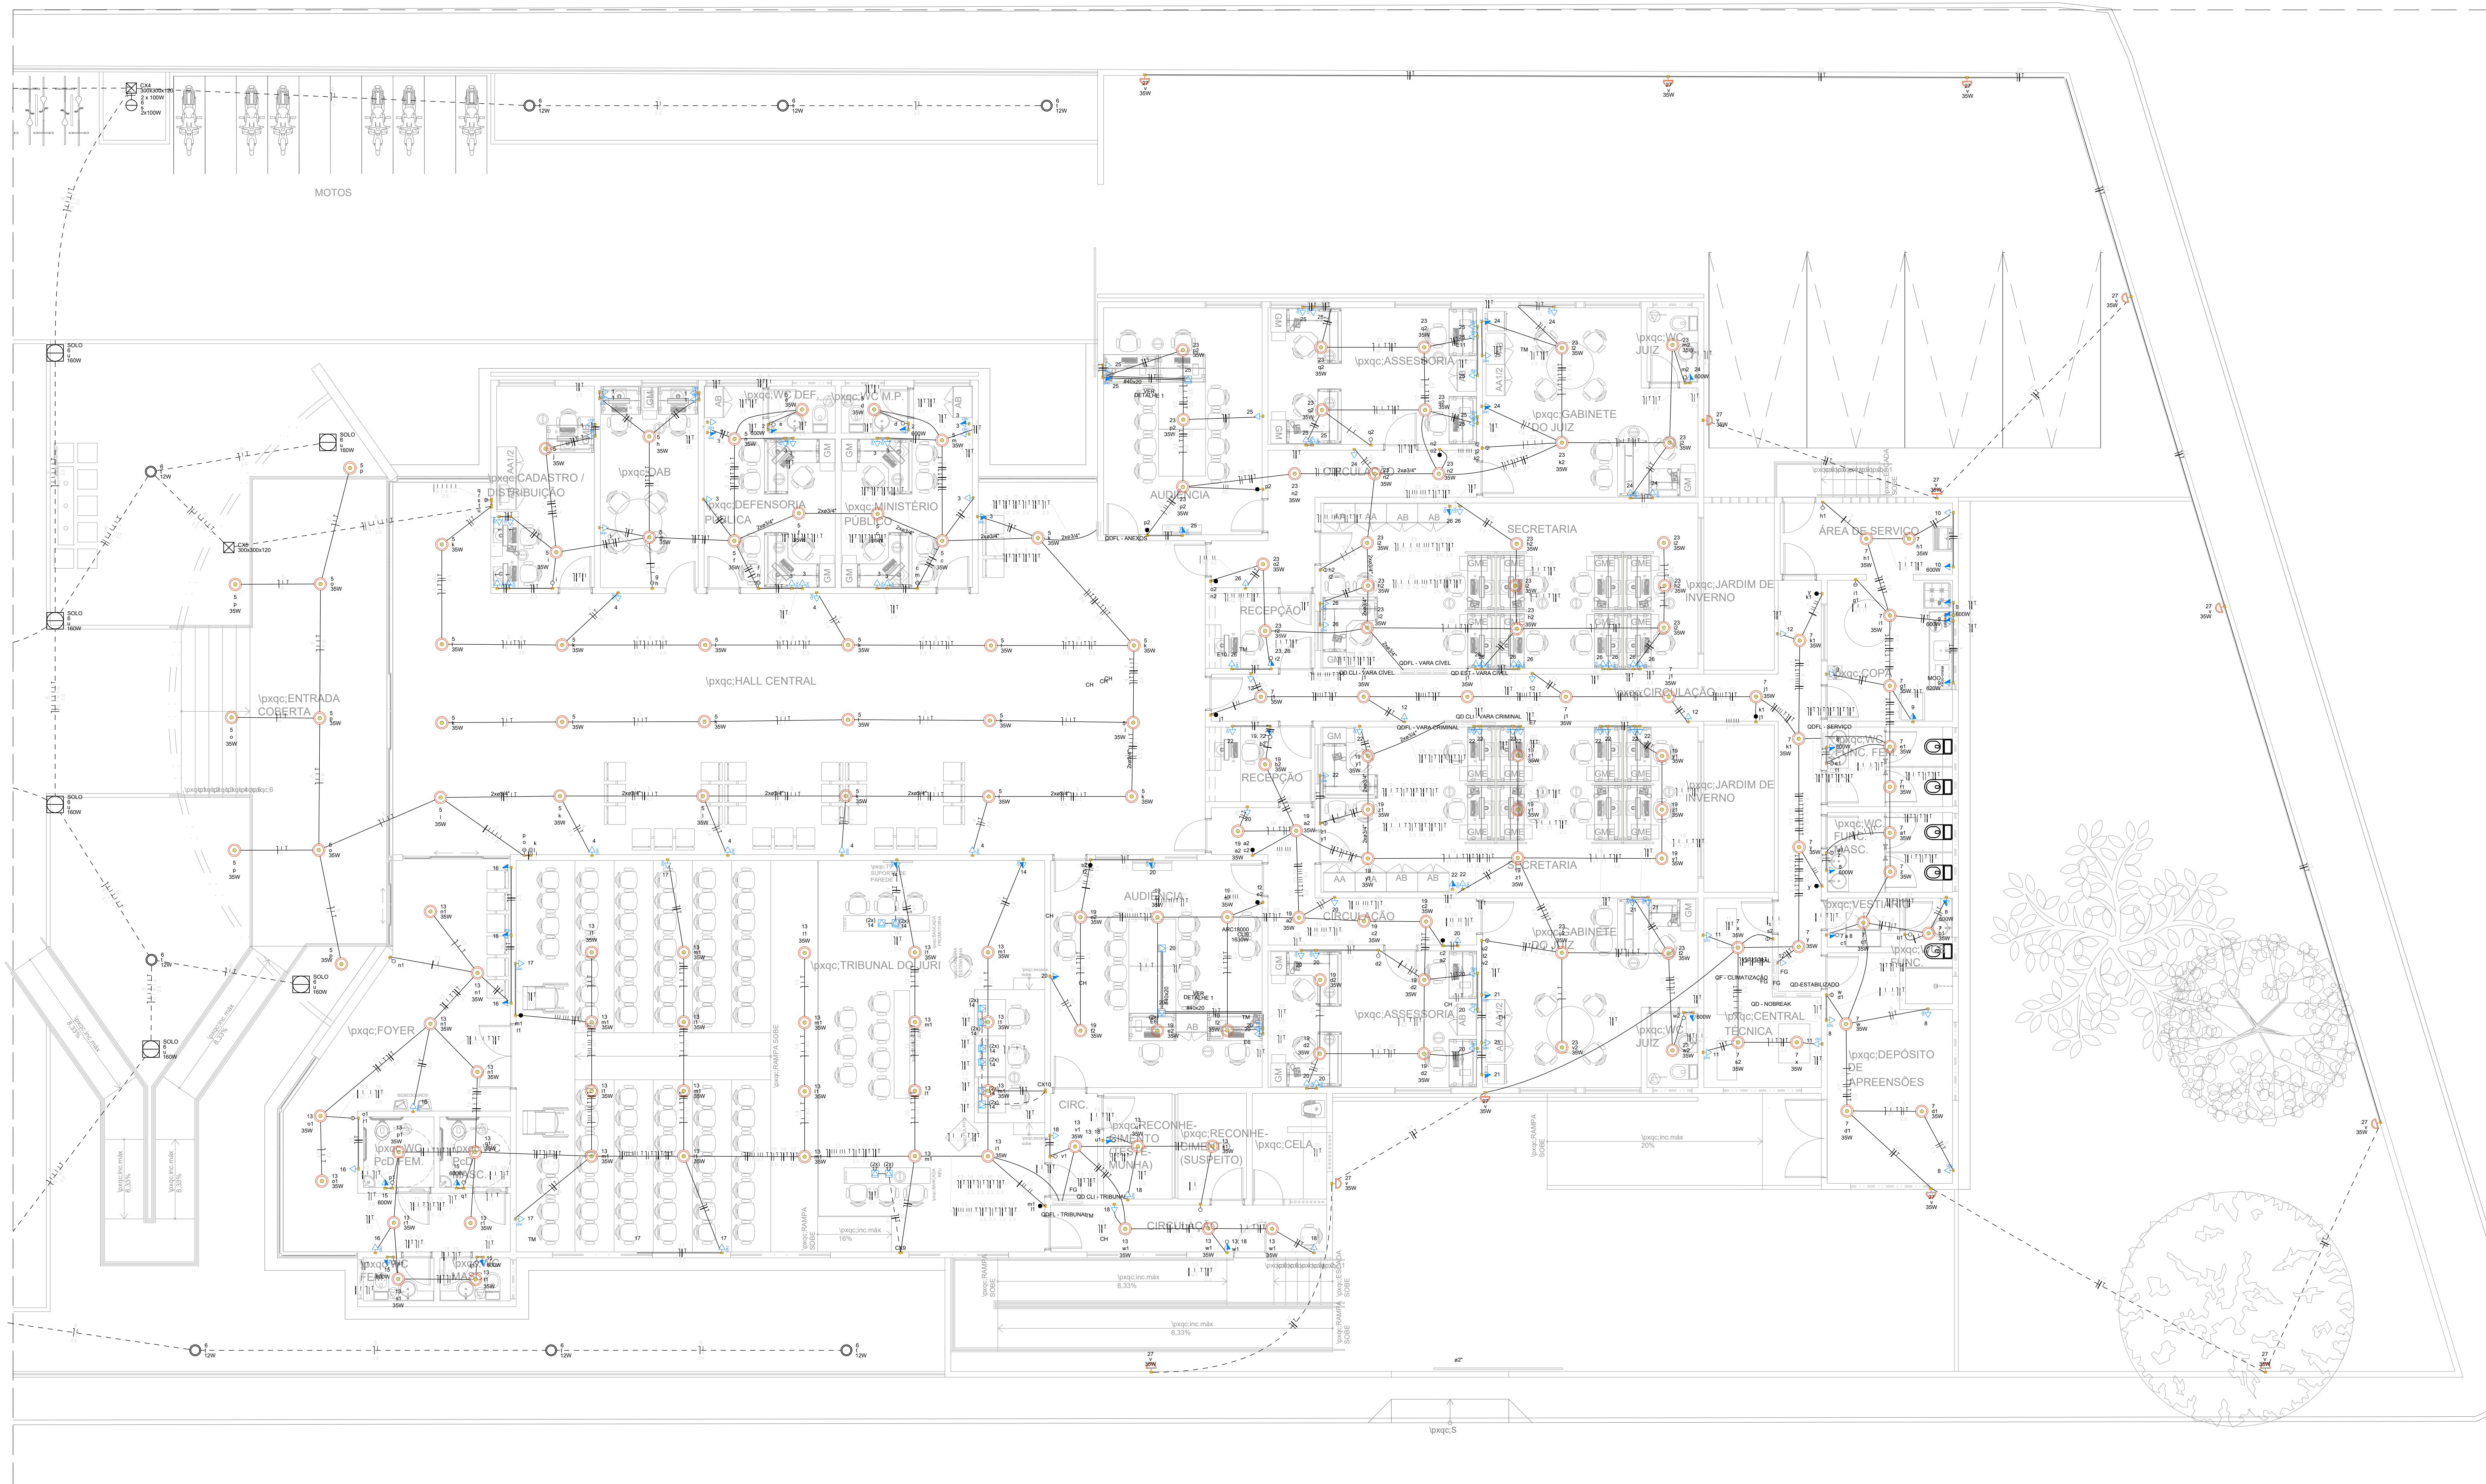[illegible]

Legenda de condutos - TIPOSO	
Elétrica	
_____	Conduto
_____	Tubo
_____	Alta
_____	Média
_____	Baixa
_____	Piso
Elétrica (ALIMENTAÇÃO)	
_____	Tubo
Elétrica (CLIMAT)	
_____	Tubo
_____	Alta
Elétrica (ESTABILIZAÇÃO)	
_____	Tubo
_____	Baixa
_____	Piso

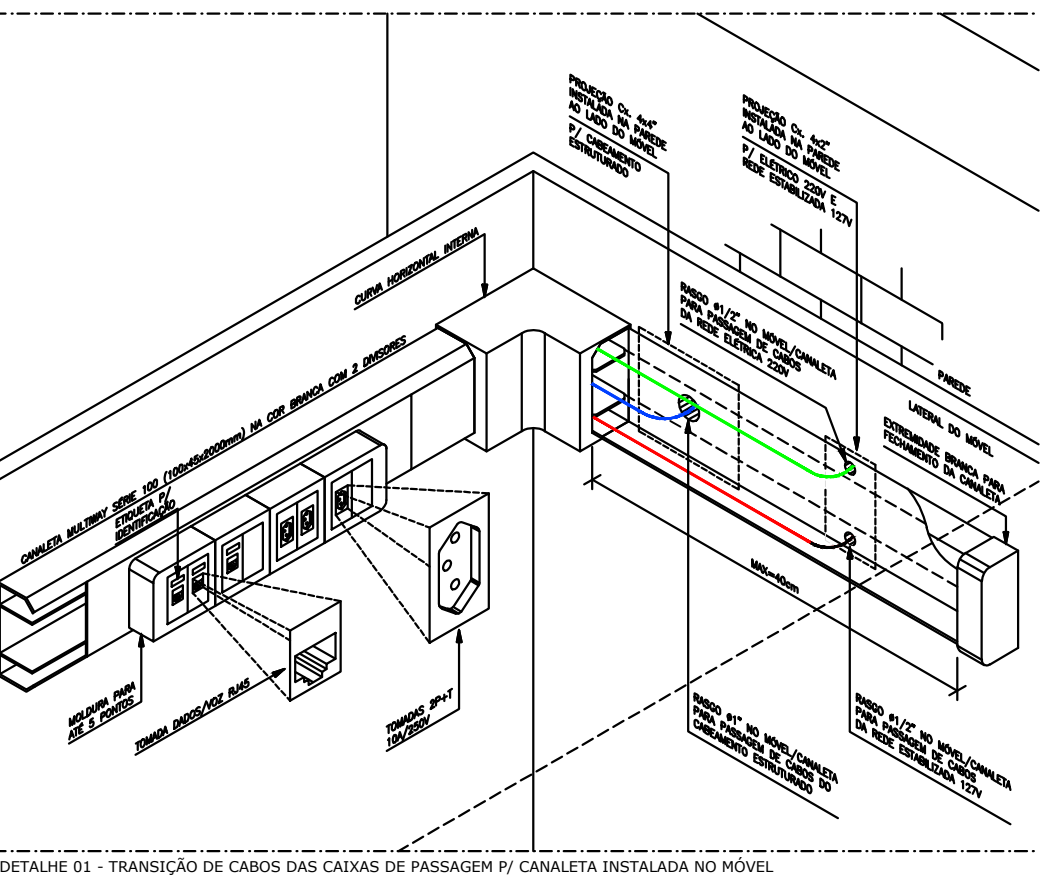[illegible]


04 PONTOS ELÉTRICOS - REDE CONVENCIONAL

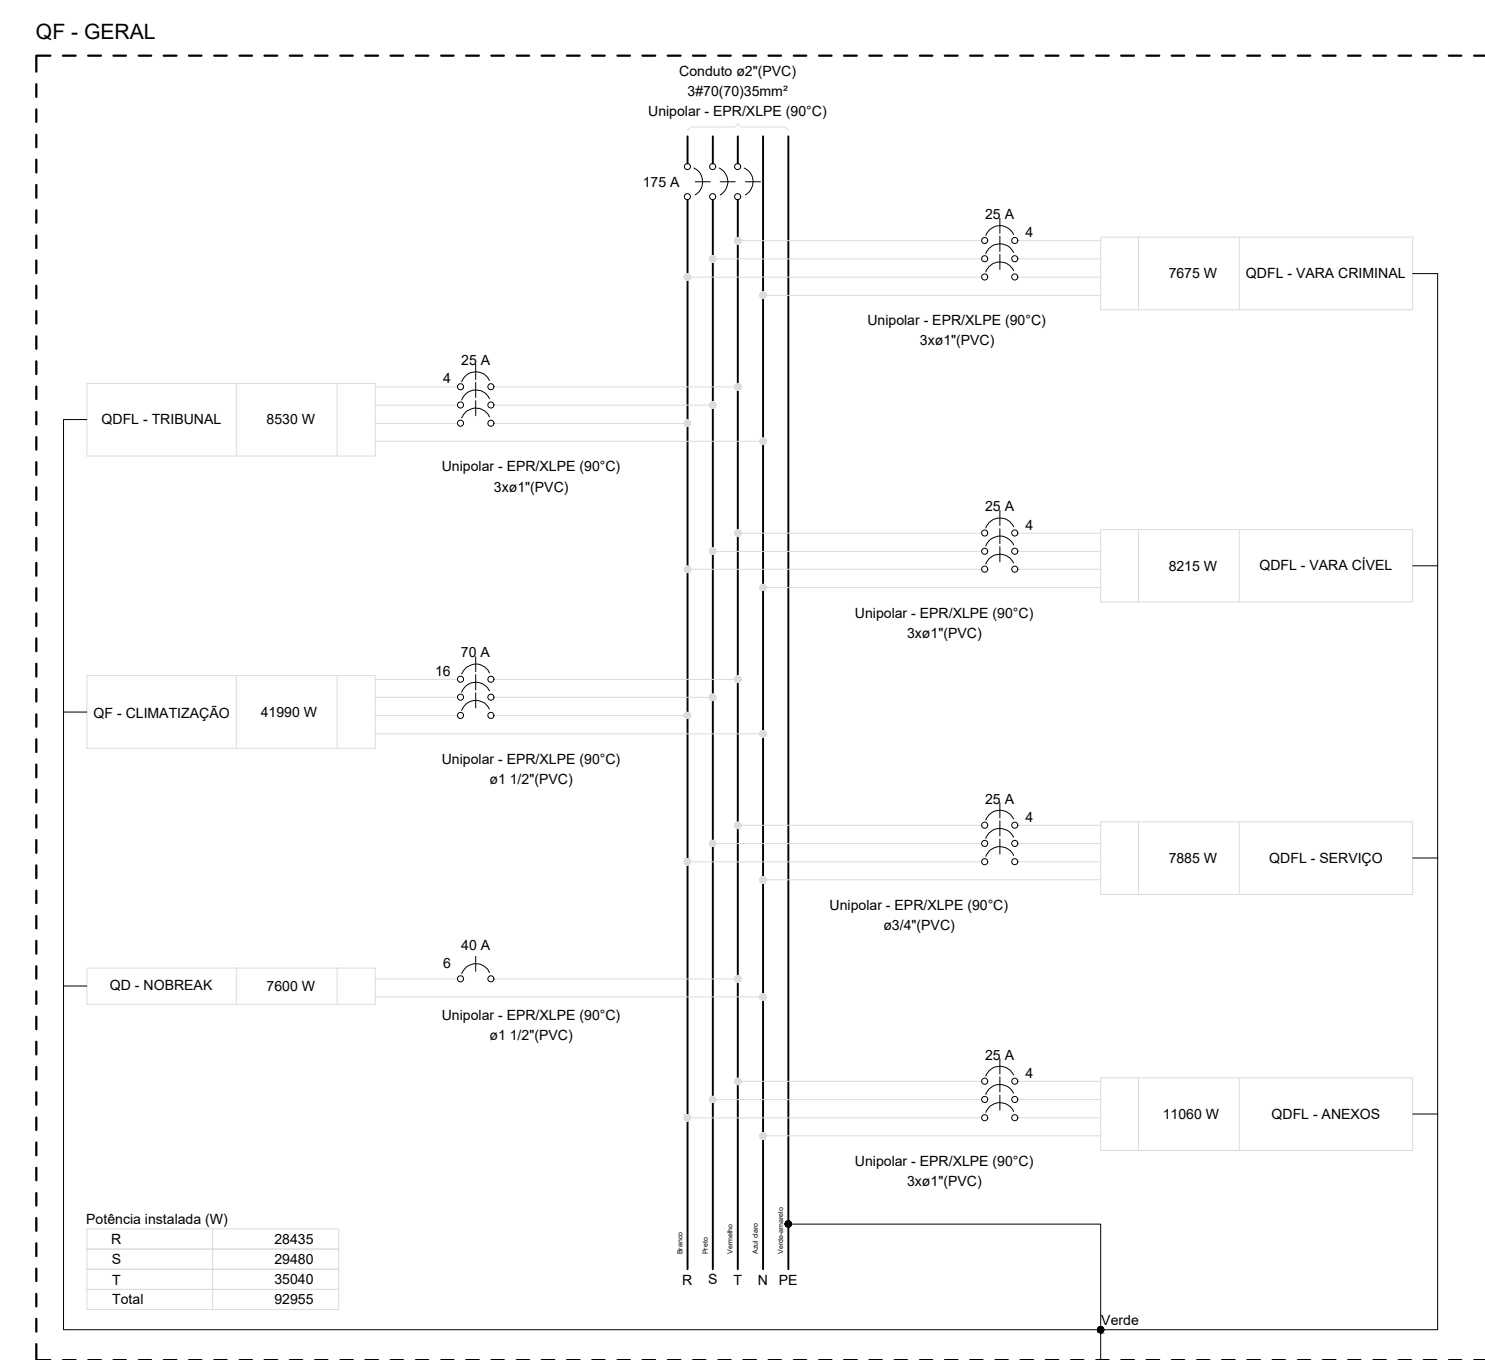

03 DIAGRAMA MULTIFILAR QF-GERAL SEM ESCALA


Grupos de Casos (GP-GRUPL) - T1/2005													
Grupo	Descrição	Equip.	Mês de início	Tempo (h)	Pre. total (R\$)	Pre. 1 (R\$)	Pre. 2 (R\$)	Pre. 3 (R\$)	Pre. 4 (R\$)	Pre. 5 (R\$)	Pre. 6 (R\$)	Pre. 7 (R\$)	Pre. 8 (R\$)
					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
GPGR - VARIACRIMINAL	31-Jan-07	01	22/07/07	8431	7635	R\$-17	2300	2335	2500	1.00	0.80	30.3	23.8
GP-NEGOCIO	31-Jan-07	01	22/07/07	8444	7600	R\$-17	2300	2335	2500	1.00	0.80	30.6	34.5
GP-CAUSA CIVIL	31-Jan-07	01	22/07/07	8450	7600	R\$-17	2300	2335	2500	1.00	0.80	30.6	34.5
GPGR - Antidrogas	31-Jan-07	01	22/07/07	8469	7680	R\$-17	2300	3030	3030	2.00	1.00	25.7	25.7
GPGR - Antidrogas	31-Jan-07	01	22/07/07	12568	11000	R\$-17	3400	4200	3400	1.00	0.80	34.6	35.5
GPGR - Antidrogas	31-Jan-07	01	22/07/07	9339	8150	R\$-17	3000	3000	3000	1.00	0.80	28.1	28.1
GPGR - CLIMATIZACAO	31-Jan-07	01	22/07/07	81686	81686	R\$-17	12500	13886	12500	1.00	1.00	107.0	107.0
TOTAL				102671	92656	R\$-17	28435	26666	35400				

Tipo de carga	Potência Instalada (kW)	Fator de demanda (%)	Demanda (kW)
Condicionador de ar split (área não residencial)	48,06	66,00	40,12
Iluminação e TUG's (Escritórios e salas comerciais)	20,00	100,00	20,00
	36,00	75,00	26,21
		TOTAL	66,33

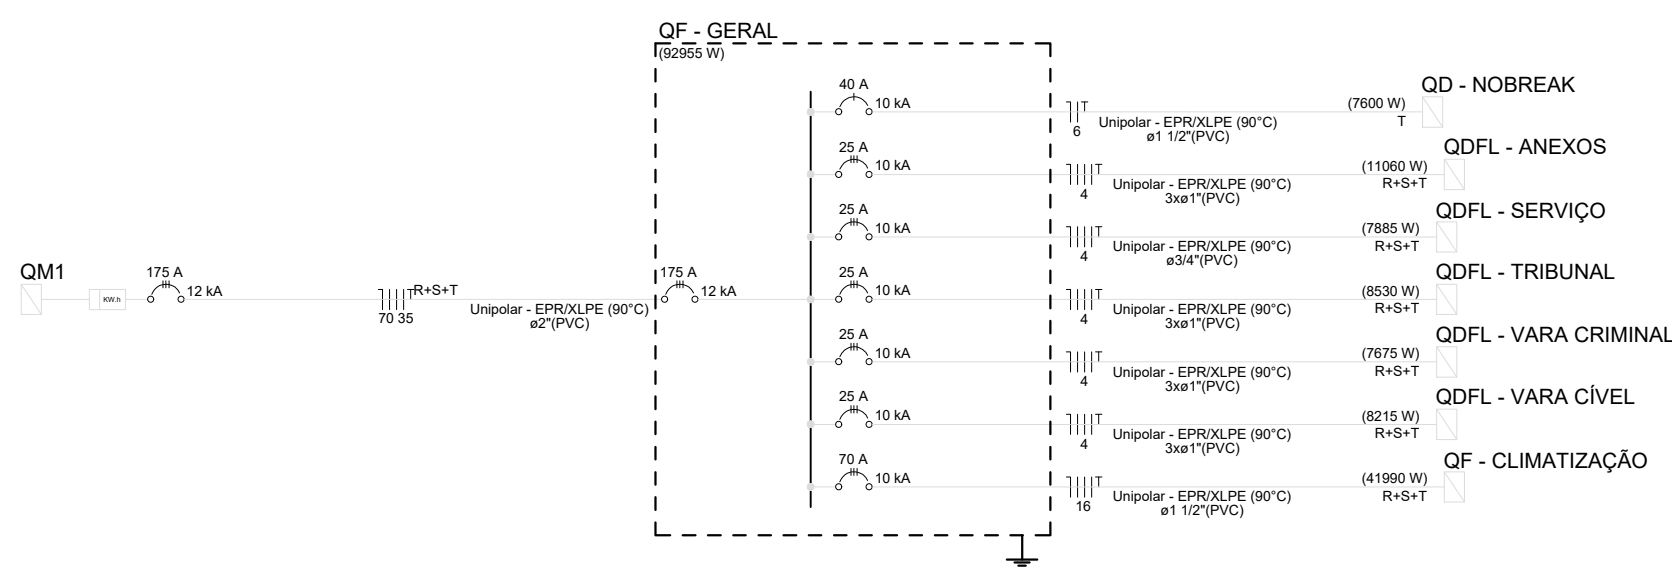



Código	Título	Descrição	Quilômetros (Km) - QUA, VAMA, CHARRA e TAP														
			Desajuste	Método de medição	Tendência	Amostragem (m)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
15	Interação		En-Pnt1	81	225 V		35	100	600	300	200	100	100	100	100	100	100
20	100% - Associação, Subdivisão		En-Pnt1	81	225 V					875	875	875	875	875	875	875	875
21	100% - Gabinete do Jaz. WC Jaz		En-Pnt1	81	225 V					1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22	100% - Secretaria e Hospedagem		En-Pnt1	81	225 V					1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
100							52	52	943	1.762	Re-Pnt1	270	270	270	270	270	270

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (residenciais e lojas comerciais)	0.43	90.00	0.43
		TOTAM	0.43

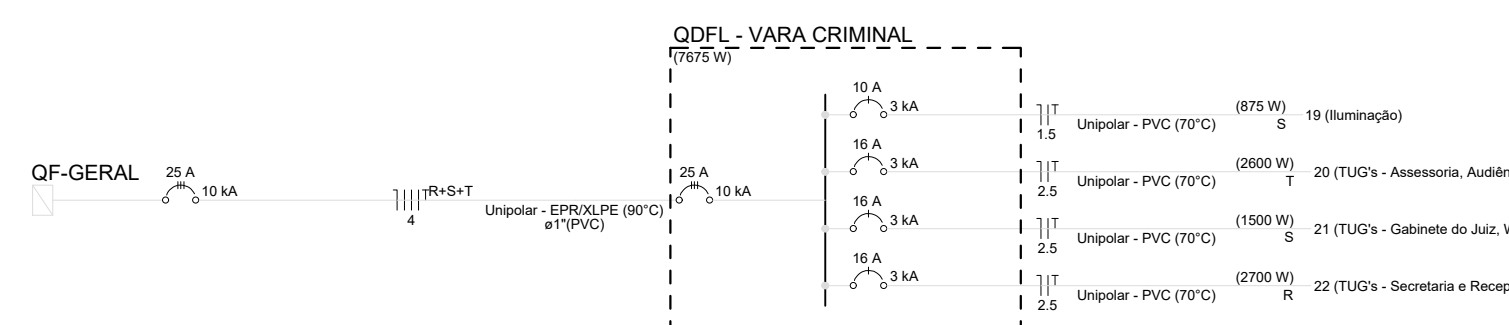


Quadro de Cargas (XZPL - VARIA FUNTIL - TERCEIO)															
Gravata	Descrição			Esquema	Método de ensino	Temática (h)	Instrumentação (W)	Temáticas (W)	Pacotes (W)	Funções (W)	Flares	Pac - R (m)	Pac - S (m)	Pac - T (m)	FCI
23	Instrumentação	F=H+T	B1	228	V	28	10	1070	1010	1		1600	1.90	0.98	8.5
24	União - Gabinete do Juiz, WC, Jaz	F=H+T	B1	228	V	28	10	1710	1800	1		1600	1.90	0.15	6.1
25	União - Secretaria, Audiência	F=H+T	B1	228	V	28	10	1015	2020	5		2000	1.90	0.70	2.25
26	União - Assistência e Recepção	F=H+T	B1	228	V	28	10	3115	2000	2000	2000	1.90	0.88	17.7	1.61
TOTAL							28	68	1	9015	2020	2000	2000	2015	

Tipo de carga	Potência Instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escritórios e salas comerciais)	11,82	100,00	11,82
		TOTAL	11,82

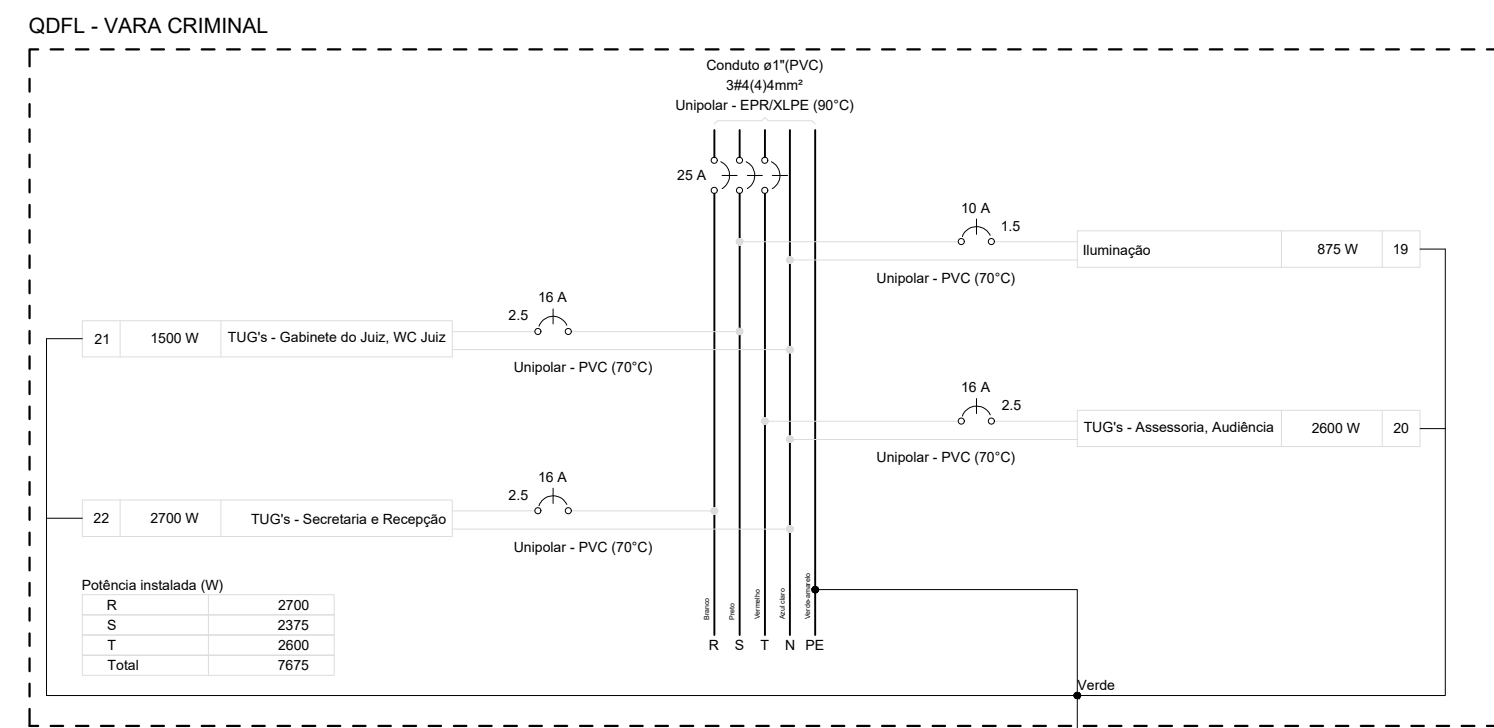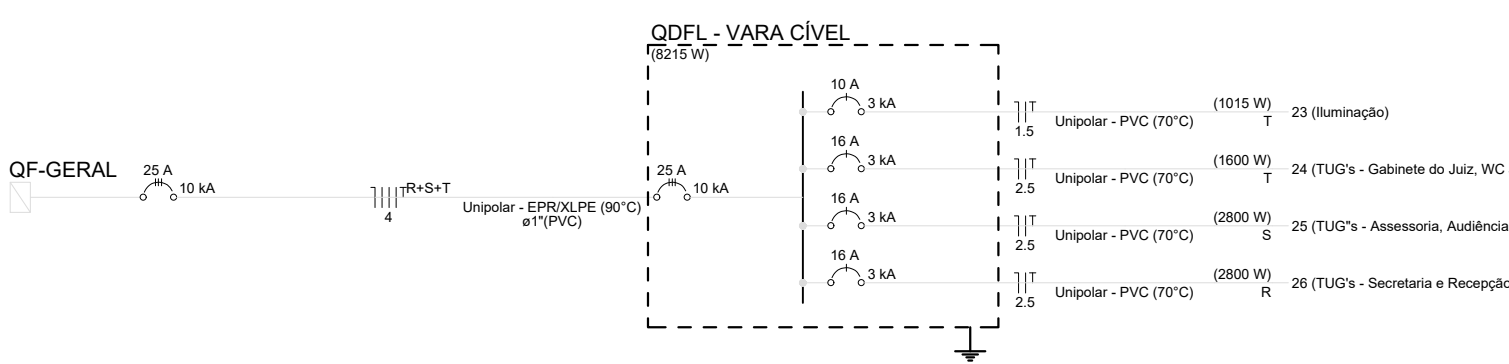

05 DIAGRAMA MULTIFILAR QDFL VARA CRIMINAL
SEM ESCALA

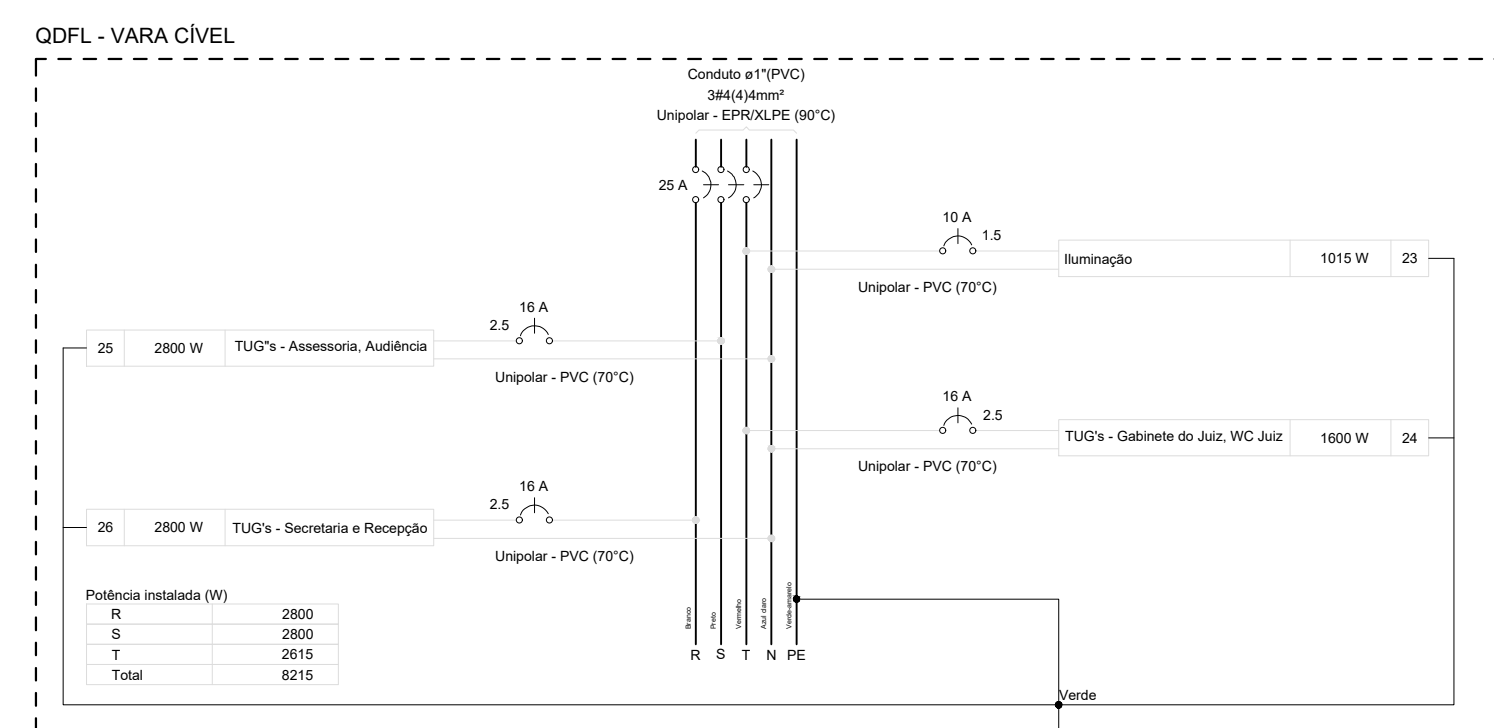

06 DIAGRAMA MULTIFILAR QDFL - VARA CIVEL
SEM ESCALA

Nº REV.:	DATA:	DESCRIÇÃO:	
 NORTAN ENGENHARIA Projetos Ao: Gustavo Peira, 2789 - Norcon Empresarial - Sala 28 - Mangabeiras- CEP: 57037-532, Macaé/AL. www.nortanprojetos.com			
ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO			
Endereço: Av. Luis Lima Beltrão, Cj. Comendador Tércio Wanderley, Rodovia AL 101 Sul, - 57230-000			
Assunto: PLANTA BAIXA, ESQUEMA E LEGENDAS.			
Data: JUL/2023	Escala: INICIADA	Folia: 	02/05
Desenho: LUIZ EDUARDO	Código: 109-2023-ELB-B-01-01-00		
Cliente: FORUM CORURIBE			
Proprietário: FORUM CORURIBE		Aprovações:	
Autor do projeto: TALES AUGUSTO COSTA GOMES CPF: 0000961462			
Responsável técnico: TALES AUGUSTO COSTA GOMES CPF: 0000961462			
Direitos autorais reservados. A reprodução ou uso deste documento está limitado a finalidade para o qual está sendo fornecido.			

