


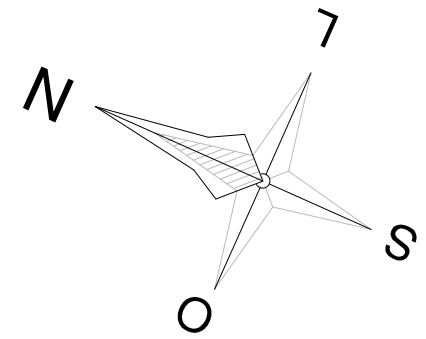

NOTAS

- 1 - ELETRODUTOS NO DIMENSIONADOS SERÃO DE 12mm
- 2 - AS FASES DEBEM OBEDECER ÀS SEGUINTES CORES:
FASE - VERMELHO
RETORNO - BRANCO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA - VERDE OU VERDE-AMARELO("BRASILEIRINHAS")
- 3 - OS ELETRODUTOS PLÁSTICOS DEVERÃO OBEDECER À NBR 15465
- 4 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM ALVENARIA OU APARENTE SOB QUALQUER TIPO DE FORRO DEVERÃO SER FLEXÍVEIS CORRUGADOS, TIPO B, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA LEVE, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COM CODIFICAÇÃO DE COR AMARELA
- 5 - OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM CONCRETO, PODERÃO SER RÍGIDOS OU FLEXÍVEIS CORRUGADOS, TIPO B, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA MÉDIA, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, COM CODIFICAÇÃO DE COR CINZA OU LARANJA PARA OS ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS E PRETO PARA OS ELETRODUTOS RÍGIDOS
- 6 - AS CONEXÕES E OS ACESSÓRIOS DEVERÃO OBEDECER ÀS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS
- 7 - AS TOMADAS DEVERÃO SER 2P+T DE EMBUTIR CONFORME NBR 14136
- 8 - AS TOMADAS COM TENSÃO DE 110V PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEVERÃO SER NA COR VERMELHA
- 9 - OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO SERÃO EM PVC NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS CONFORME NBR 6808
- 10 - OS QUADROS DEVERÃO TER GRAU DE PROTEÇÃO IP 21
- 11 - OS QUADROS DEVERÃO TER CAPACIDADE PARA 12, 18 E 24 UNIDADES DE DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
- 12 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER DE CURVA C
- 13 - TODOS OS REATORES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DEVERÃO SER ELÉTRICOS, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E TUA > 0,98
- 14 - OS REATORES PARA LÂMPADAS DEVERÃO ESTAR ASSOCIADOS COM CAPACITOR ELÉTRICO DE CORRENTE DE FATOR POTÊNCIA > 0,92
- 15 - TODOS OS CONDUTORES DESTINADOS A ALIMENTAR OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E GERAL DEVERÃO TER ISOLAMENTO EM EPR E XLPE
- 16 - O ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS NOS POSTES SERÁ FEITO POR RELE FOTOELÉTRICO
- 17 - OS CONDUTORES RJ 45 DEVERÃO SER CATEGORIA 6 E CONTATOS BANHADOS EM OURO
- 18 - NAS REDES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO USAR SEMPRE TUBULAÇÃO RÍGIDA
- 19 - CÂMERAS DO TIPO CANHO INFRAVERMELHO SERÃO EXTERNAS
- 20 - CÂMERAS DO TIPO DAY/NIGHT SERÃO INTERNAS
- 21 - OS ELETRODUTOS NA CRIA DA COBERTURA DEVERÃO SER EM ALUMÍNIO GALVANIZADO
- 22 - O DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) SERÁ INSTALADO NO QDIT E QDTE

LEGENDAS

○	OX. OCTOGONAL 4X4" NO TETO
□	PONTO DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE NO TETO
⊕	PONTO DE ILUMINAÇÃO NA PAREDE (ARANDELA) - 2,20m DO PISO
⬆	TOMADA ALTA P/ LÂMPADA DE EMERGÊNCIA - 2,20m DO PISO
⬆	TOMADA ALTA P/ TV - 2,20m DO PISO
⬆	TOMADA BAIXA 2P+T - 0,30m DO PISO
⬆	TOMADA MÉDIA 2P+T - 1,30m DO PISO
⬆	INTERRUPTOR SIMPLES - 1,30m DO PISO
⬆	INTERRUPTOR DUPLA SEÇÃO - 1,30m DO PISO
⬆	INTERRUPTOR TRIPLA SEÇÃO - 1,30m DO PISO
⬆	INTERRUPTOR THREE-WAY (PARALELO) - 1,30m DO PISO
⬆	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12, 18 E 24 UNIDADES
■	CAIXA DE PASSAGEM NO TETO
□	CAIXA DE PASSAGEM NO PISO
⬆	CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE, H = 0,30m
—	ELETRODUTO NO TETO
—	ELETRODUTO NA PAREDE
—	ELETRODUTO NO PISO
—	CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO

ESPAÇO PARA CRIA:	ESPAÇO PARA CRIA:
ESPAÇO PARA SMIT:	ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA: TERRAÇO: 1.014,75 m² CONSTRUIDA: 1.480,75 m² PAVIMENTAÇÃO: 2.285,50 m² COBERTA: 2.287,75 m²

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SINCUL:	
-------------------------------	--

PROPRIETÁRIO: FUNJURIS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
PROJETO: GEORGE MAGNO TENÓRIO PEROTO - CREA 020415175-2

PROJETO ELÉTRICO NOME DO EMPREENDIMENTO: JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO: SITUADA NA RUA SAMARITANA, Nº 160 ARAPIRACA - AL
--

DESENHO: CLAYSON PINCEIRO VASCONCELOS ITALO CRIBARIOS SANTOS WAGNER MANGUEIRA SILVA	CLIENTE: PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA INTERNA	Nº DA FOLHA: ELE 01/11
REV 1 Fevereiro 2012	ESCALA: INDICADA

PLANTA BAIXA
ESC. 1/100