

INSERIR O NÚCLEO DE POLIÉSTER (PRODUTO COME NO TUBO DE MAIOR DIÂMETRO.

Dobre com um raio menor para formar um arco. (O tubo pode ser dobrado com um raio menor sem partir se for usado o núde de poliéster.)

Abaix

INSERIR O NÚCLEO DE POLIÉSTER (PROF
NO TUBO DE MAIOR DIÁMETRO.

Tubulação Horiz

Remova a folha cestá ligada ao tuk de material de iscutilizado após a li


Coloque o tubo do Furo da Grel COBERTURA IN

Ligue o Tubo de Refrigeração à parte Posterior da Unidade Interna

PROJEÇÃO DA UNIDADE INTER

e a ponta inicial da cur ojetada no intervalo d irvatura for muito maio vantada da parede e i efeituoso.

56,5mm 36~41mm 24mm DOBRE COM UM RAIO PEO PARA FORMAR UM ARCO.

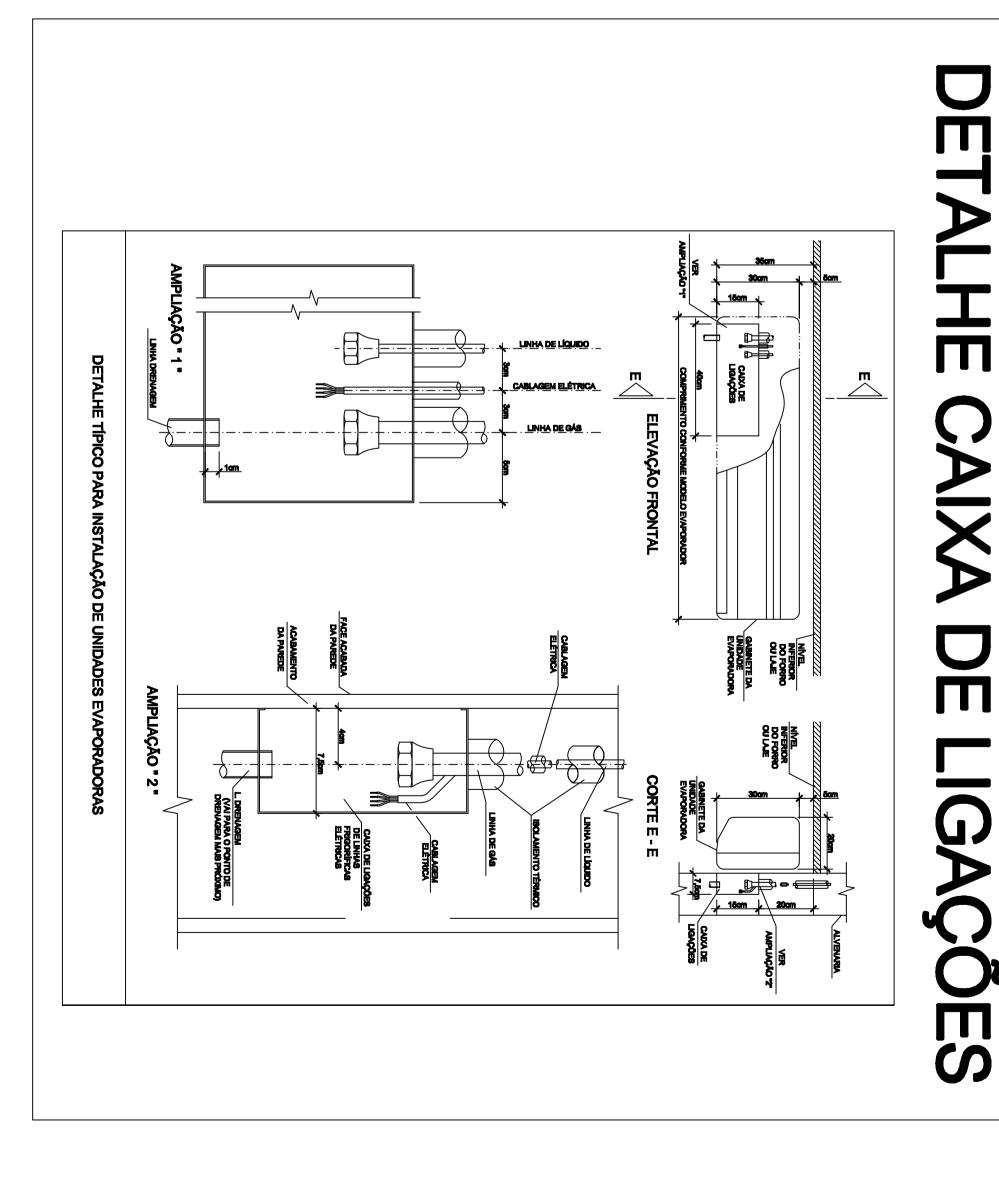

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO OME DO EMPREENDIMENTO:
FÓRUM DA COMARCA DE CACIMBINHAS INDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:
RUA NOSSA SENHORA DA PENHA
CIMBINHAS - AL

AR REMOVED BOTH

02/02