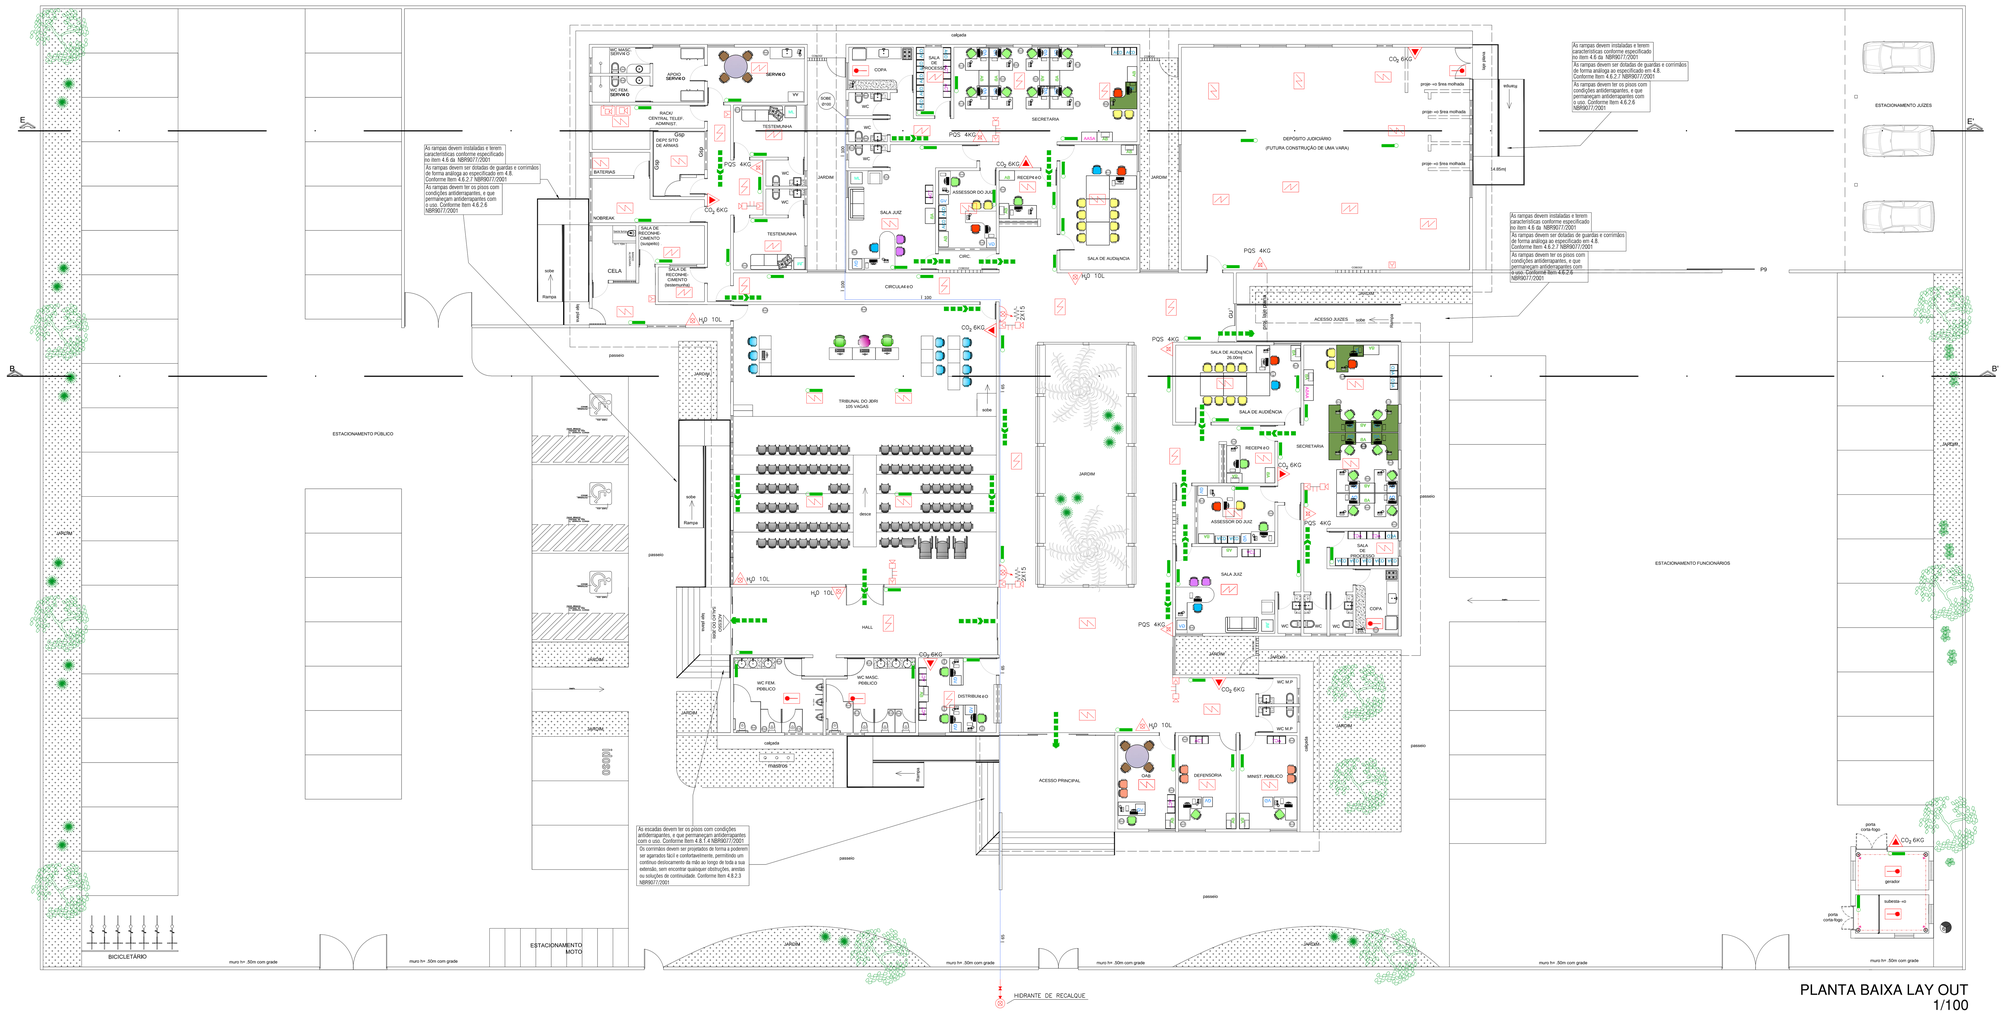

PLANTA BAIXA LAY OUT
1/100

CONFORME NBR 13.434-2/2004

	Escada de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado
SAÍDA SAÍDA	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente, com altura de letra sempre > 50 mm	Indicação da saída de emergência, utilizada como complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência Dimensões mínimas: L = 2,0 H
			Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso

SÍMBOLOS GRÁFICOS DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

	Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio
ALARME INCÊNDIO PUSH BUTTON	Comando manual de alarme ou bomba de incêndio		Ponto de acionamento de alarme de incêndio Deve ser dotado Deve ser sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto
	Alarme sonoro		Indicação do local de instalação do alarme de incêndio
	Hidrante de incêndio		Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueira
	Abrigo de mangueira e hidrante		Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO
H_2O	EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA
	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2)
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LEGENDA

SISTEMA	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	TÍTULO
PORTÁTIL	PQS	EXTINTOR DE PQS BC
	CO_2	EXTINTOR CO_2
	H_2O	EXTINTOR H_2O 10L
FIXO HIDRÁULICO		HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
		REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
		CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
FIXO ELETRÔNICO		ILUM. DE EMERGÊNCIA
		ACIONADOR MANUAL/BOTODRA
		DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO
		DETECTOR DE CALOR PONTUAL
		AVISADOR SONORO MECÂNICO/ ELETRÔNICO
		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
		BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
		BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	SAÍDA SAÍDA	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PLANTA DE SITUAÇÃO
1/1000

ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA O CREA:

ESPAÇO PARA SMTT:

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:

TERRENO	5,000.00 m²
CONSTRUIDA	1,475.04 m²
PAVIMENTAÇÃO	3,164.88 m²
COBERTA	1,725.39 m²

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO SMCCU:

PROPRIETÁRIO: FUNJURIS - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO: ARNALDO BRAGA COSTA JR. - CREA REG. NACIONAL 0200648179

PROJETO COMBATE A INCENDIO E PANICO

P.I.L.A.R. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
RUA: ENGº ARNALDO PEIXOTO, 57 - FONE: (82) 3327-1000
CEP: 57.020-240 - MACEIÓ - ALAGOAS

NOME DO EMPREENDIMENTO:
FORUM DA COMARCA DE MARECHAL DEODORO

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:
PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
DO FORUM DA COMARCA DE MARECHAL,SITUADA NA RODOVIA EDVAL LEMOS S/N
MARECHAL DEDORO - AL.

DESENHO:
GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO

CLIENTE:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:
PLANTA BAIXA - ESQUEMA GERAL INCENDIO

Nº DA PRANCHA:
CI 01/05

REV 0 | NOME DO ARQUIVO | ESCALA INDICADA

JANEIRO/2012

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.