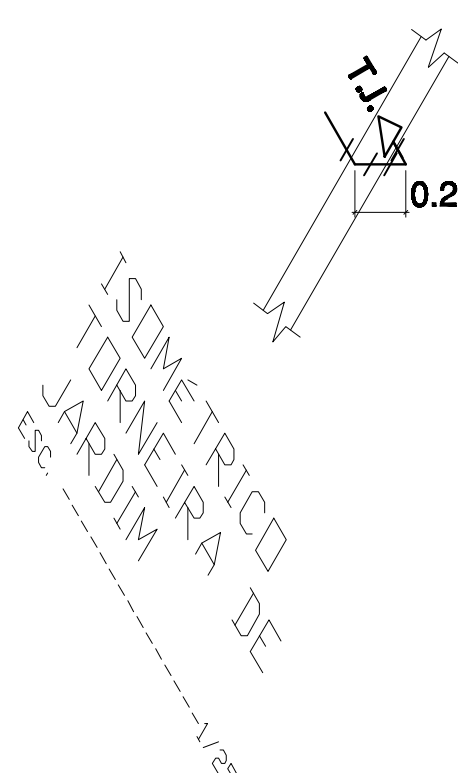
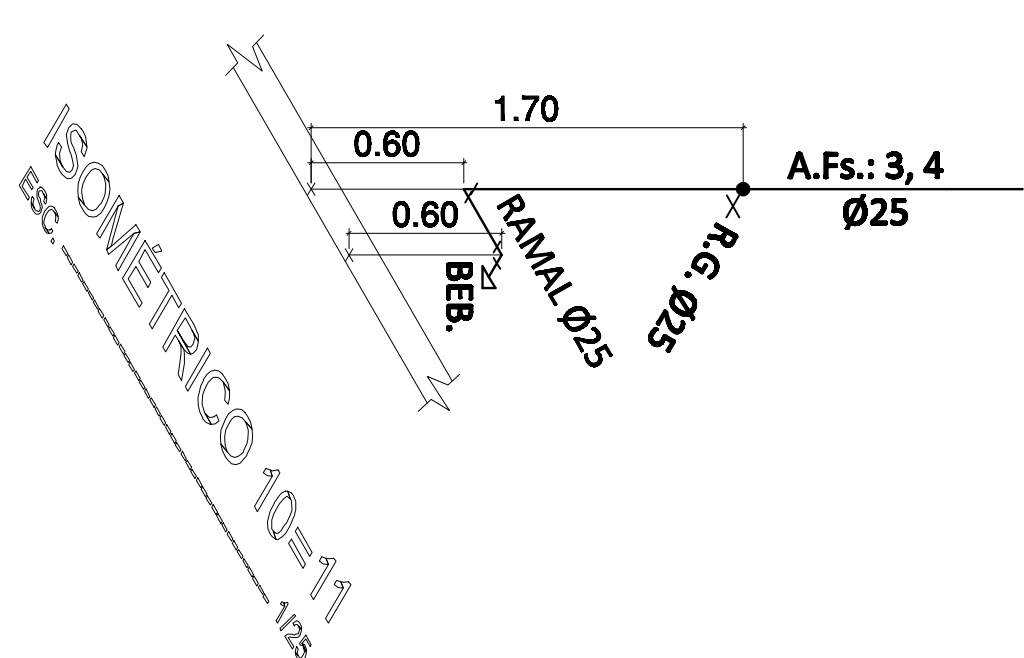
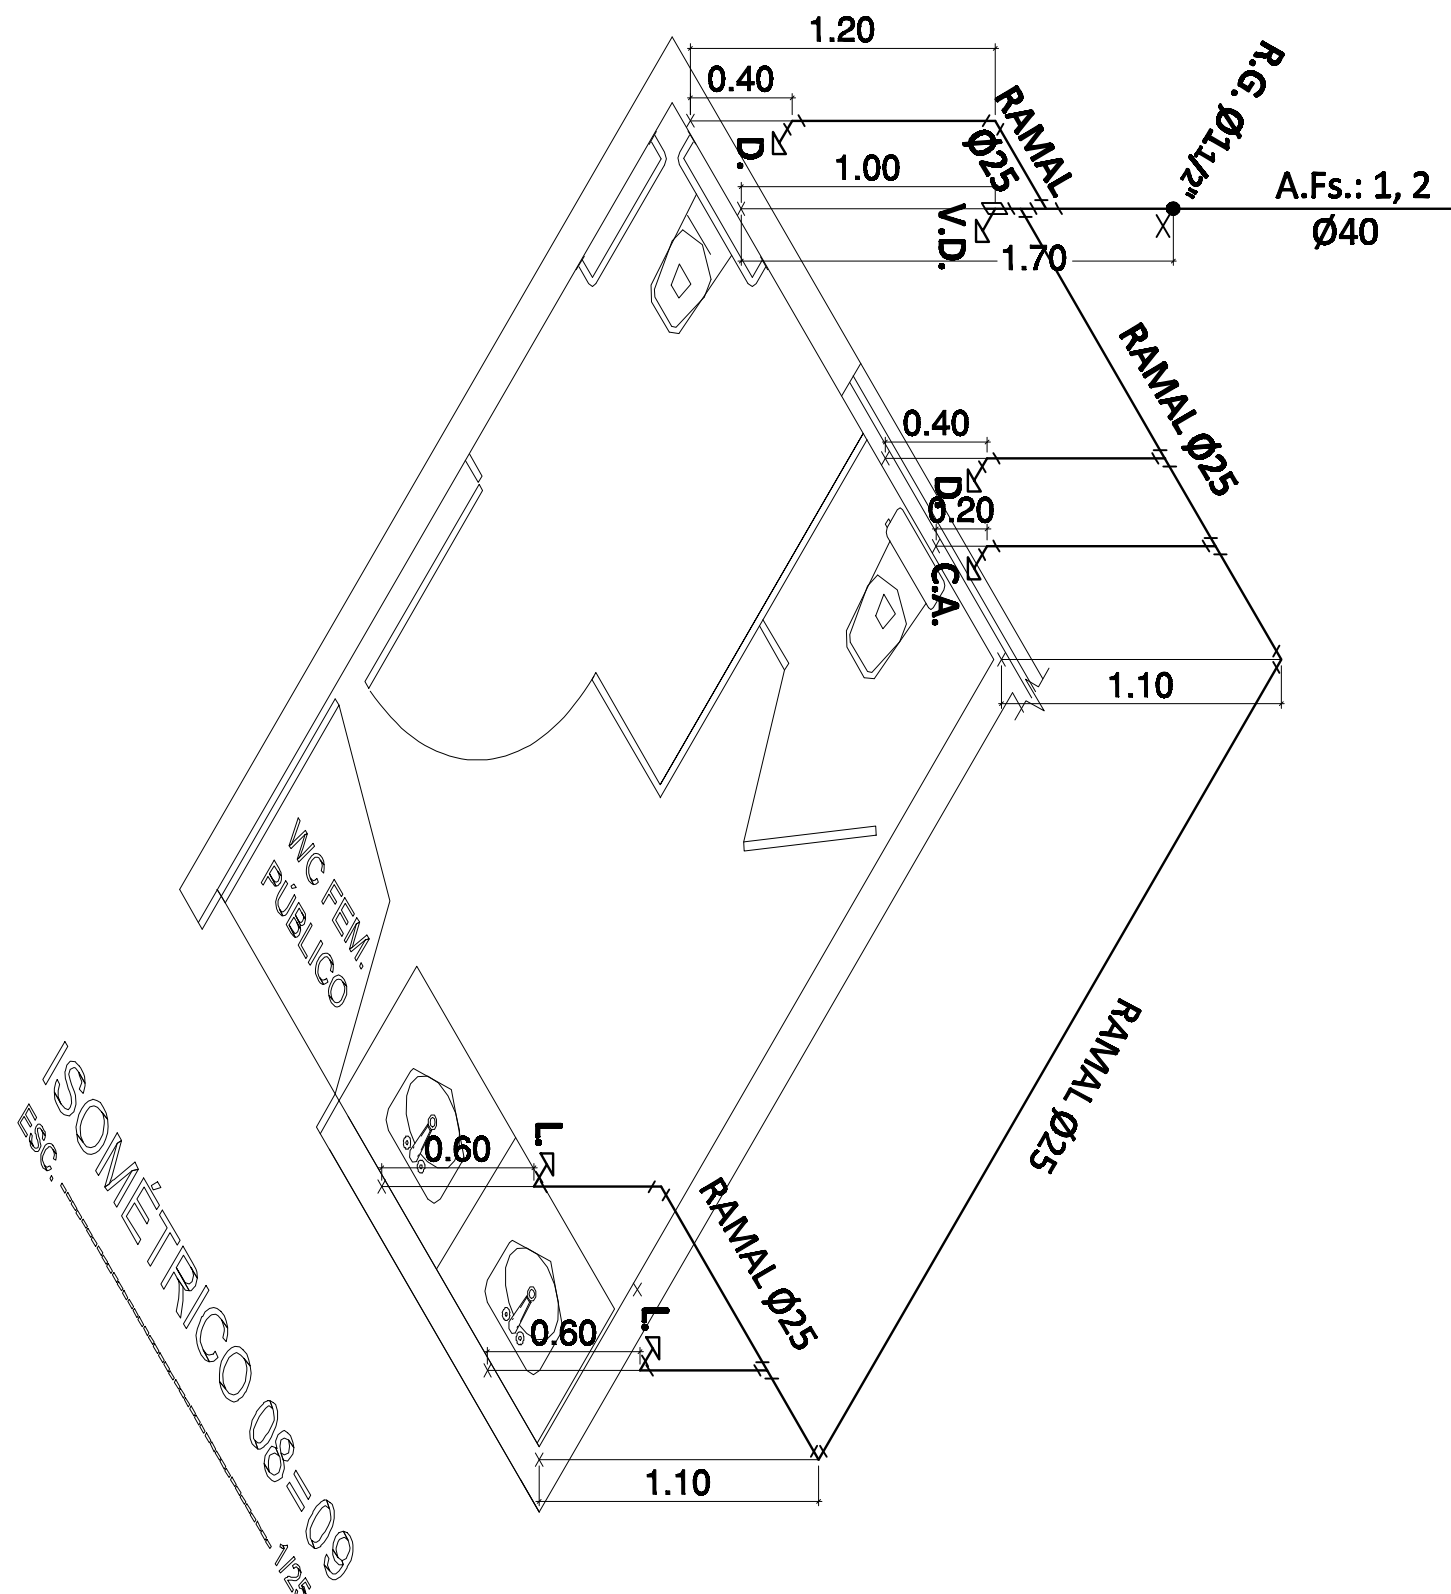
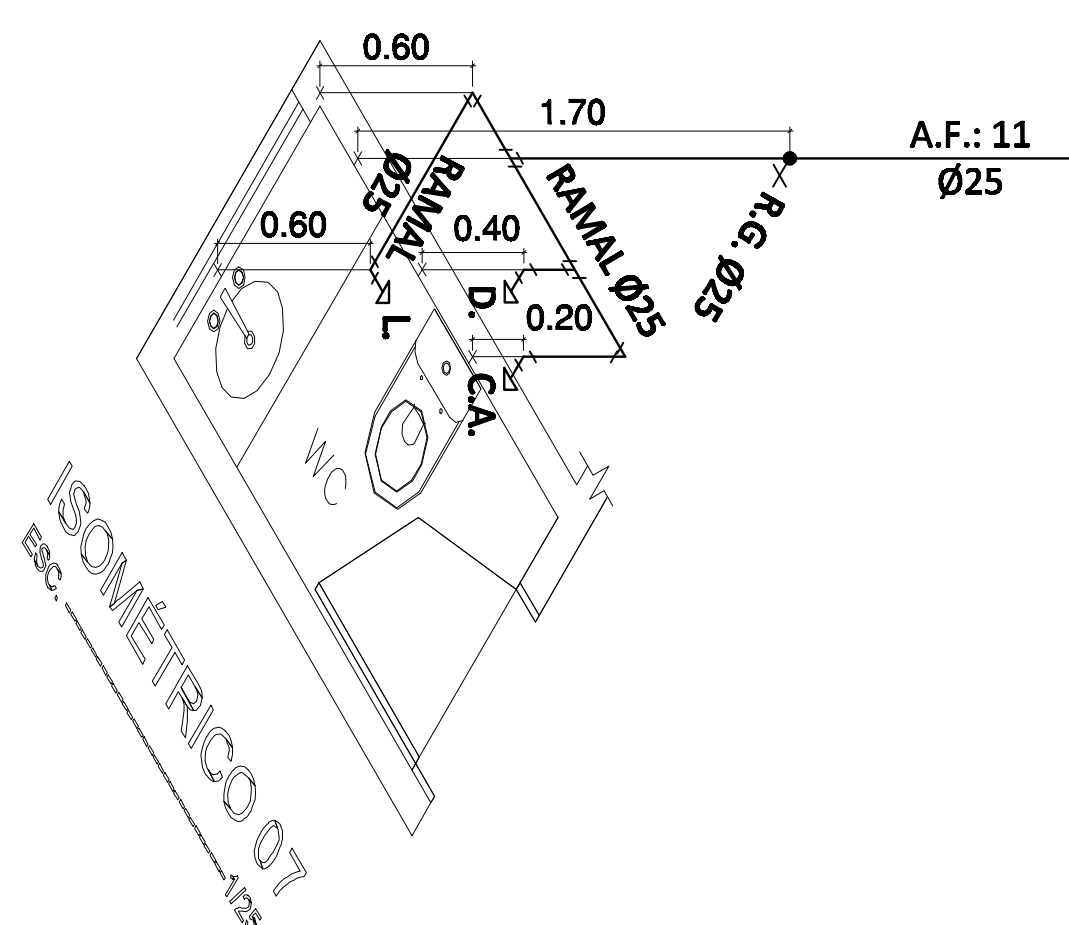
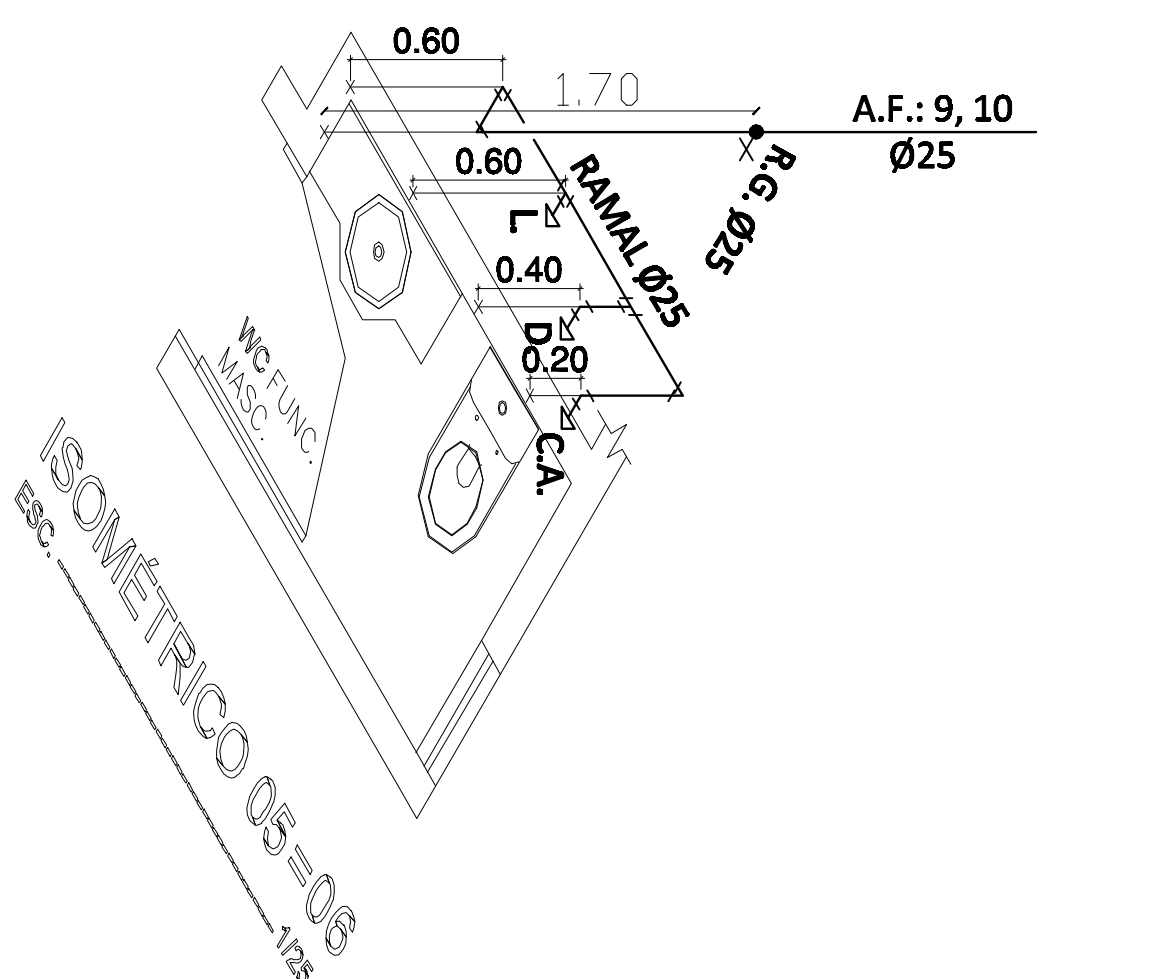
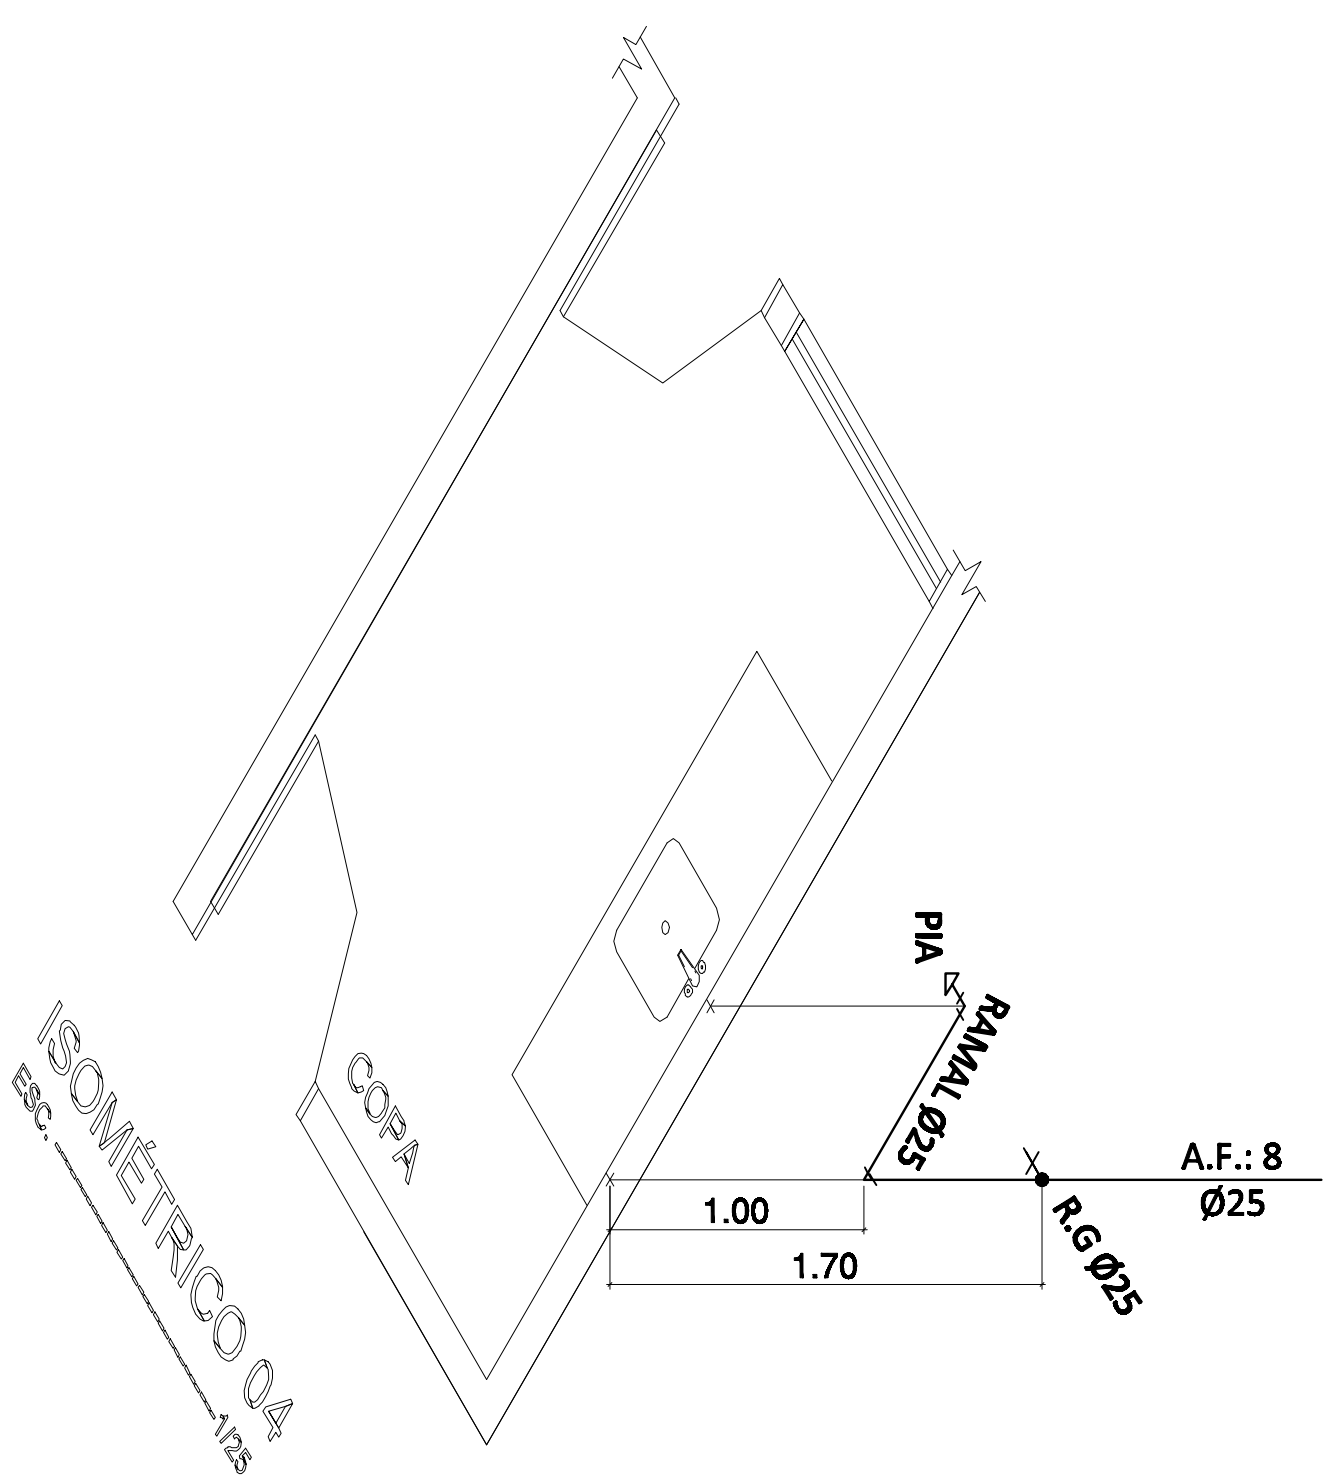
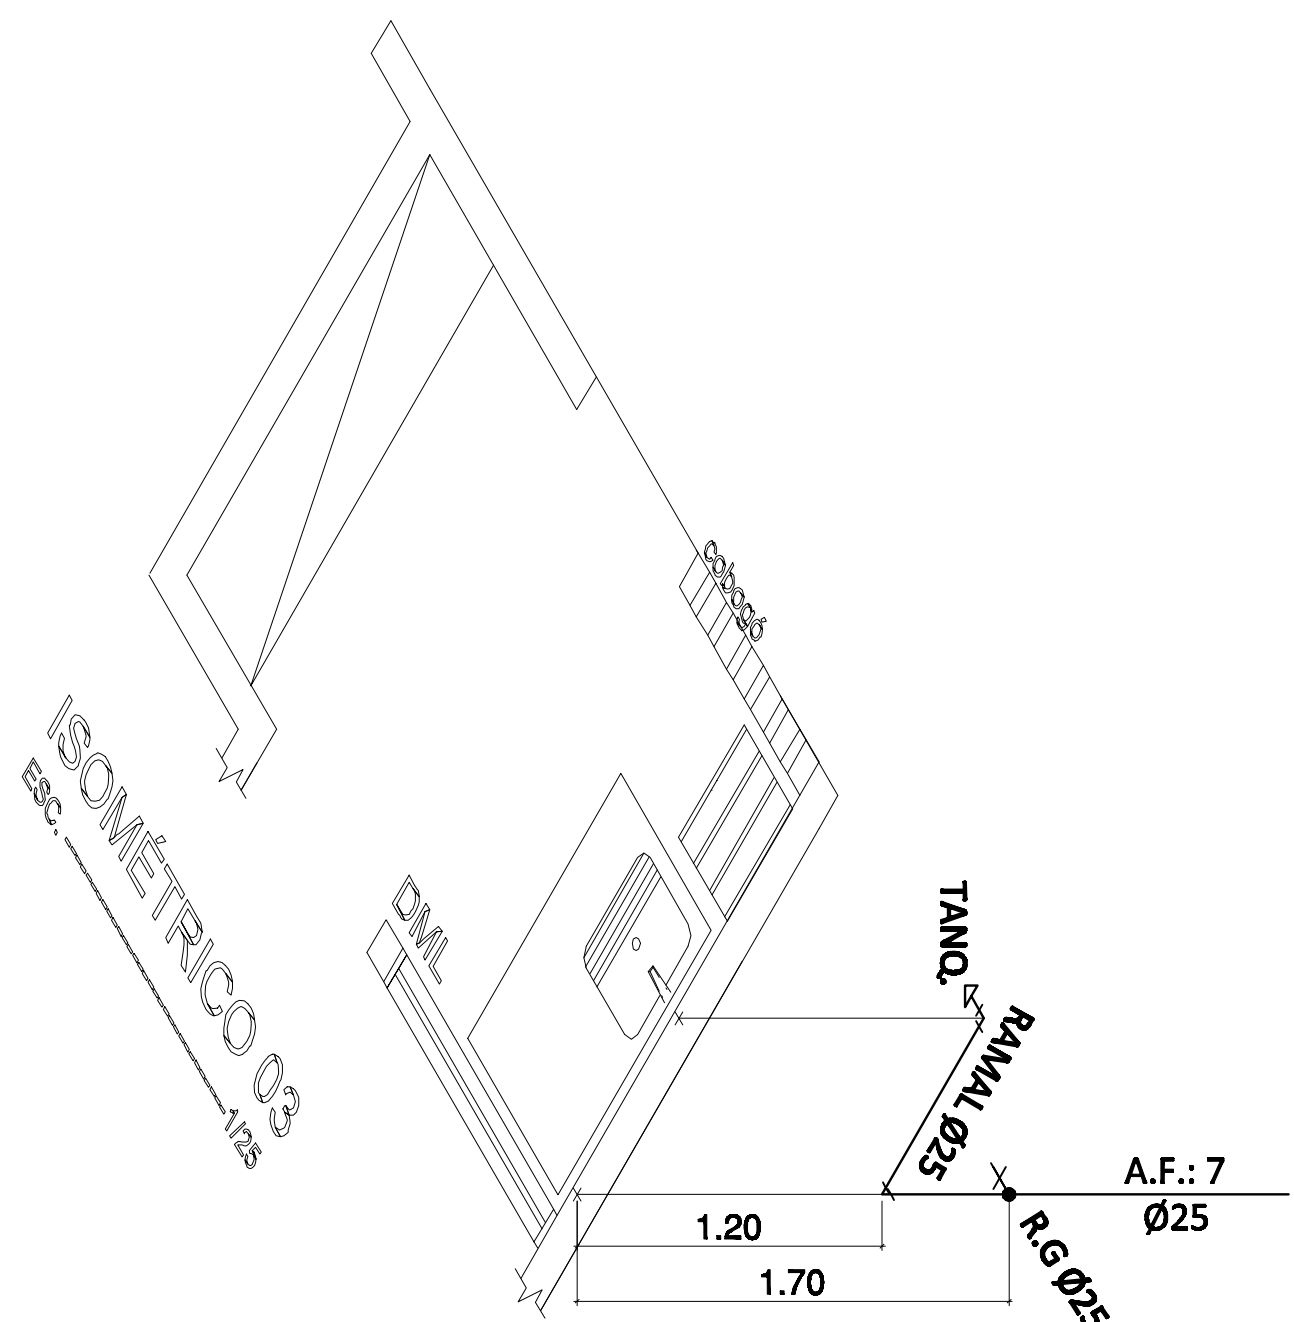
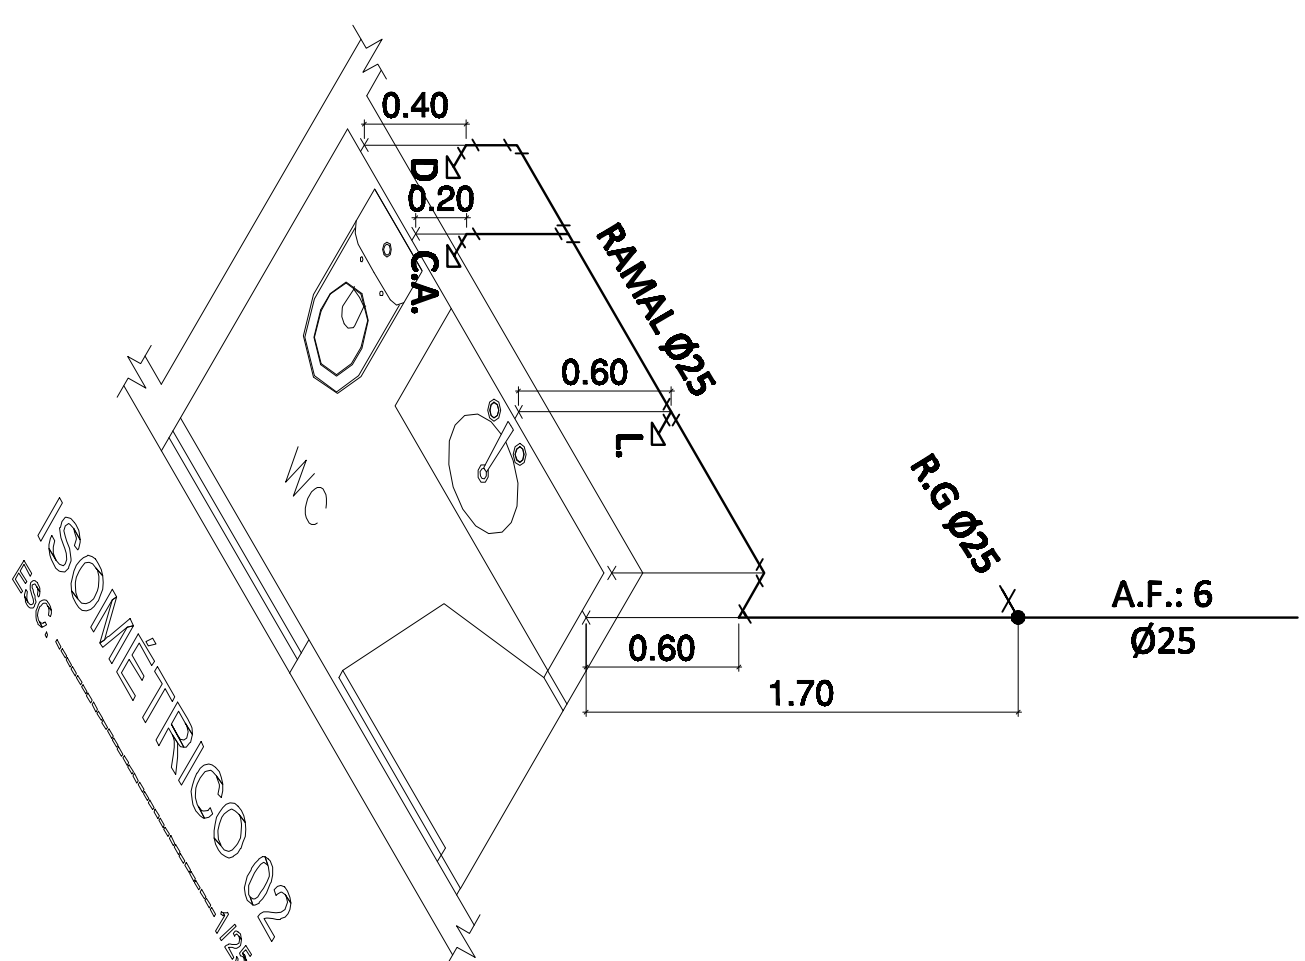
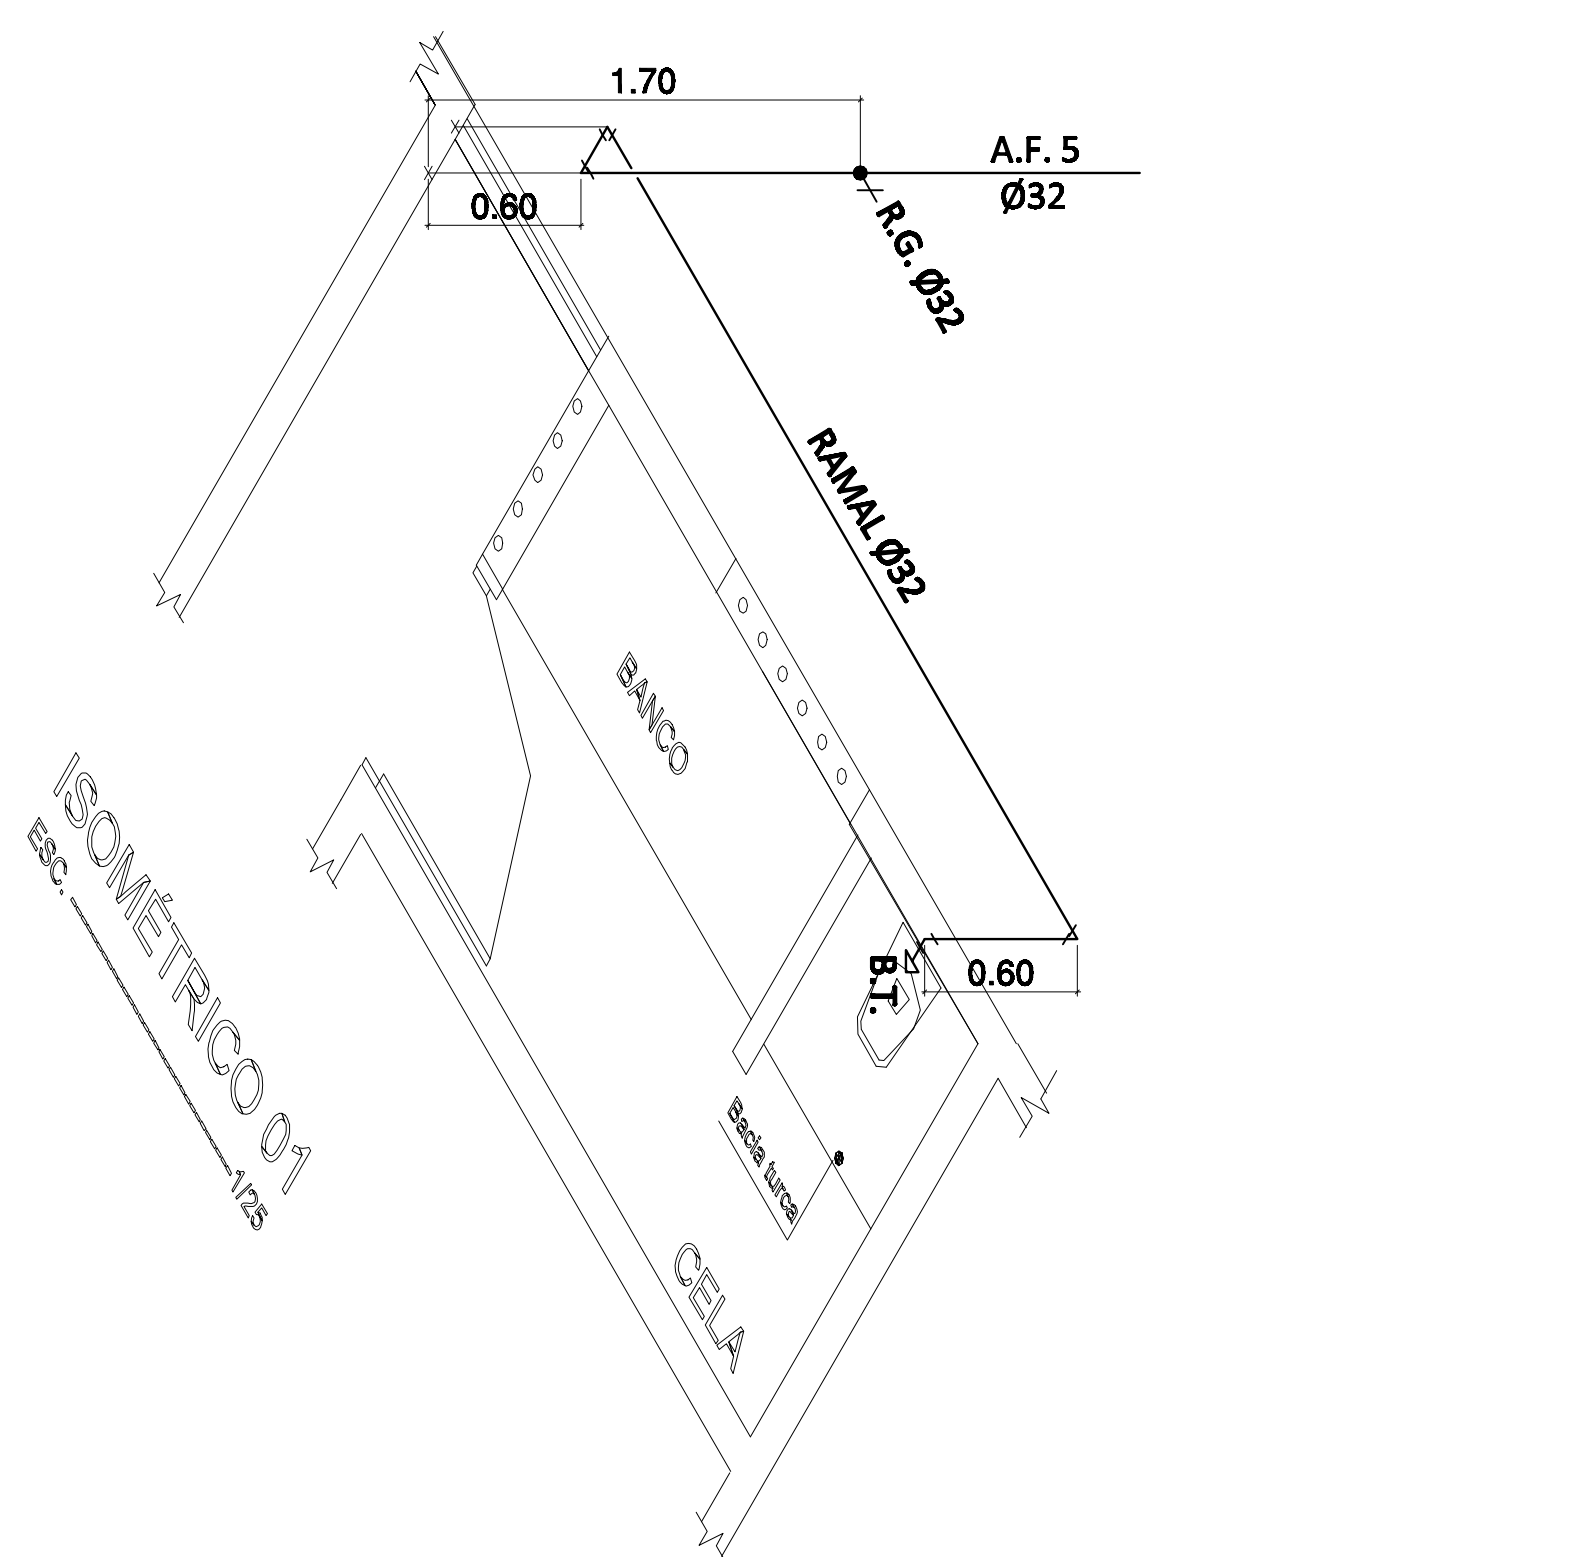


LEGENDA

L. - LAVATÓRIO
CA - BACIA SANITÁRIA C/ CAIXA
ACOLADA
VD. - BACIA SANITÁRIA C/ VALVULA
DE DESCARGA
B.T. - BACIA TURCA
D. - DUCHA
MIC. - Mictório
CH. - CHUVEIRO
RP. - REGISTRO DE PRESSÃO
RG. - REGISTRO DE GAVETA
AF. - ÁGUA FRIA
SC. - SIFÃO COPD
CXS. - SIFÃO SIFONADA
C.I. - CAIXA DE INSPEÇÃO
C.D. - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
CG. - CAIXA DE GÊNDURA
RS. - RALO SIFONADO
T.V. - TUBO DE VENTILAÇÃO
CAP. - CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS
AP. - ÁGUAS PLUVIAIS
TANO. - TÂNQUE
T.J. - TORREIRA DE JARDIM
BE.B. - BEBEDURO

DIÂMETRO DAS PÊÇAS			
Ativ.	PÊÇA	Alt. (mm)	DIÂMETRO
R.6	RESISTOR DE CAVITA	1,70	Ø5,32 Ø1,12*
R.P	CHAVEIRO DE PRESSION	1,25	Ø3,4*
C.A	CAVITA SANTA PIAZ DA	0,80	Ø3
V.8	VALVULA DE INJECAO	1,05	Ø1,12*
L.2	LAVADOR	0,40	Ø3
M.C	MICROFON	1,05	Ø3
T.1	TEMPERATURA DA JAGUA	0,20	Ø1,2*
P.A	PIA	0,90	Ø3
B.B	BOTÃO DE LIGAR	0,50	Ø3
T.M	TEMPERATURA	1,20	Ø3

EMPREGO PARA O DIA 1	EMPREGO PARA O DIA 2
EMPREGO PARA O DIA 3	EMPREGO PARA O DIA 4
EMPREGO PARA O DIA 5	EMPREGO PARA O DIA 6
EMPREGO PARA O DIA 7	EMPREGO PARA O DIA 8

[illegible]

 PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS		IDENTIFICAÇÃO DO PACTO	
ISOENFÍRICO E COITE DA CADA DUA		RE DA FAMILIA	
DATA: REVISÃO APRIL 2012	INDICADOR INDICADOR	HS 03/05	