
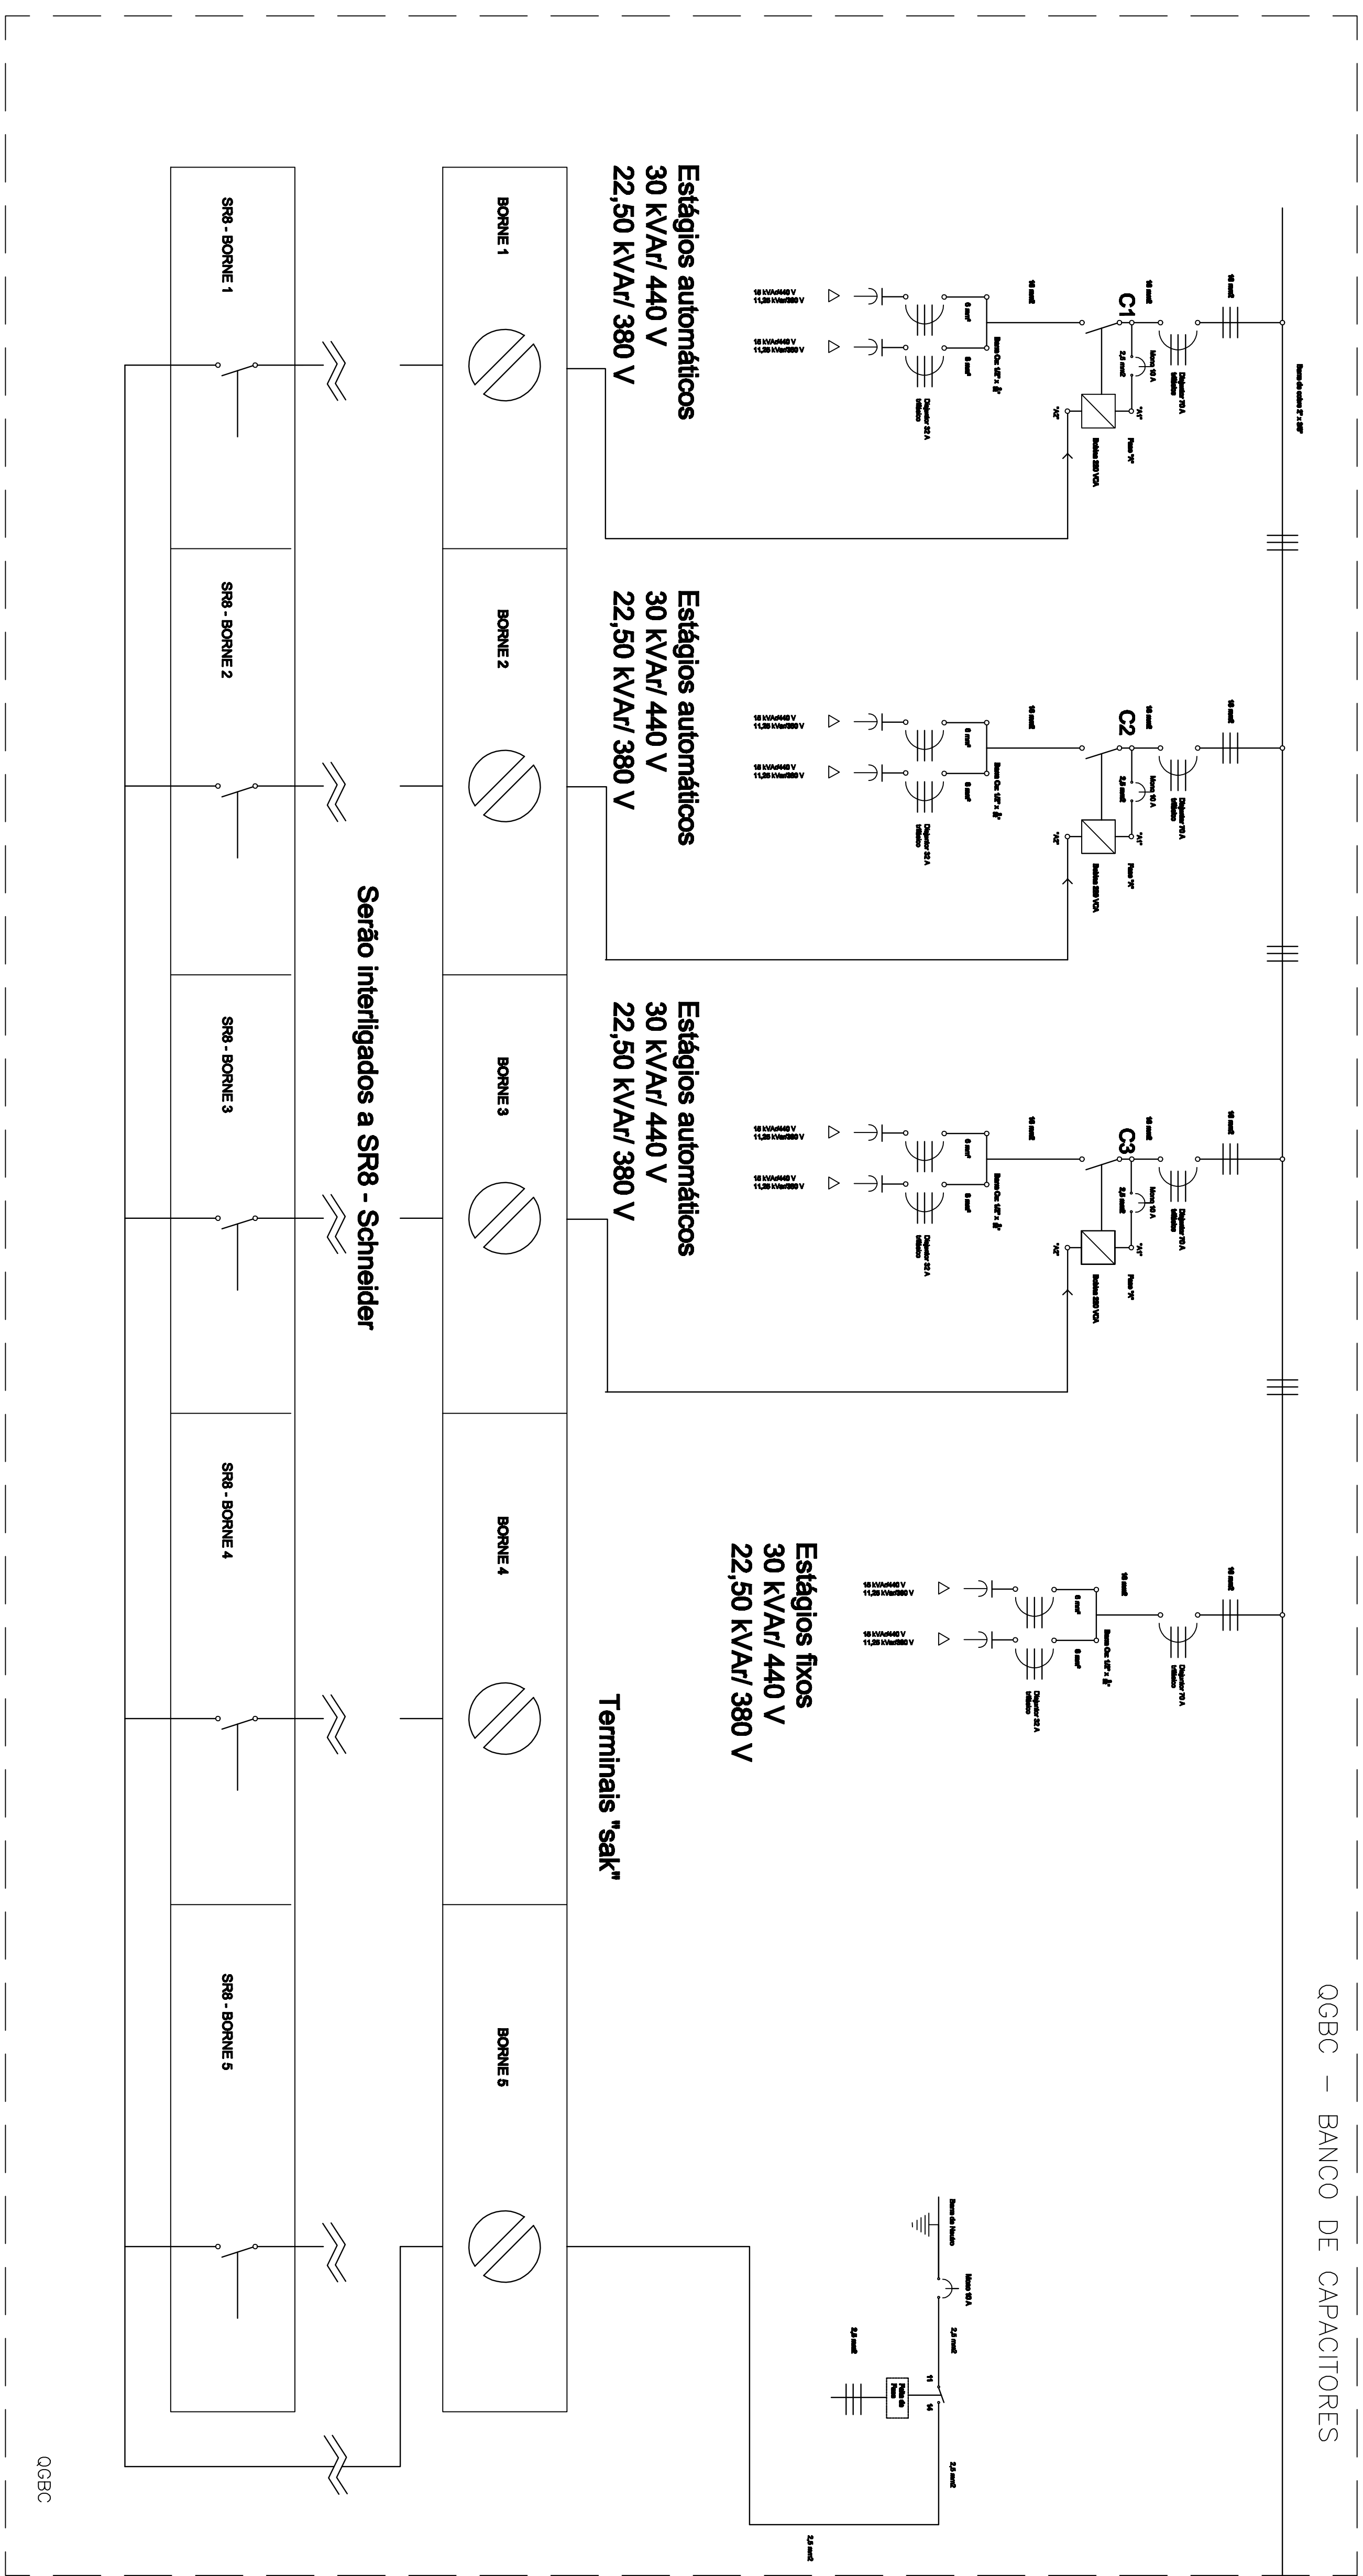
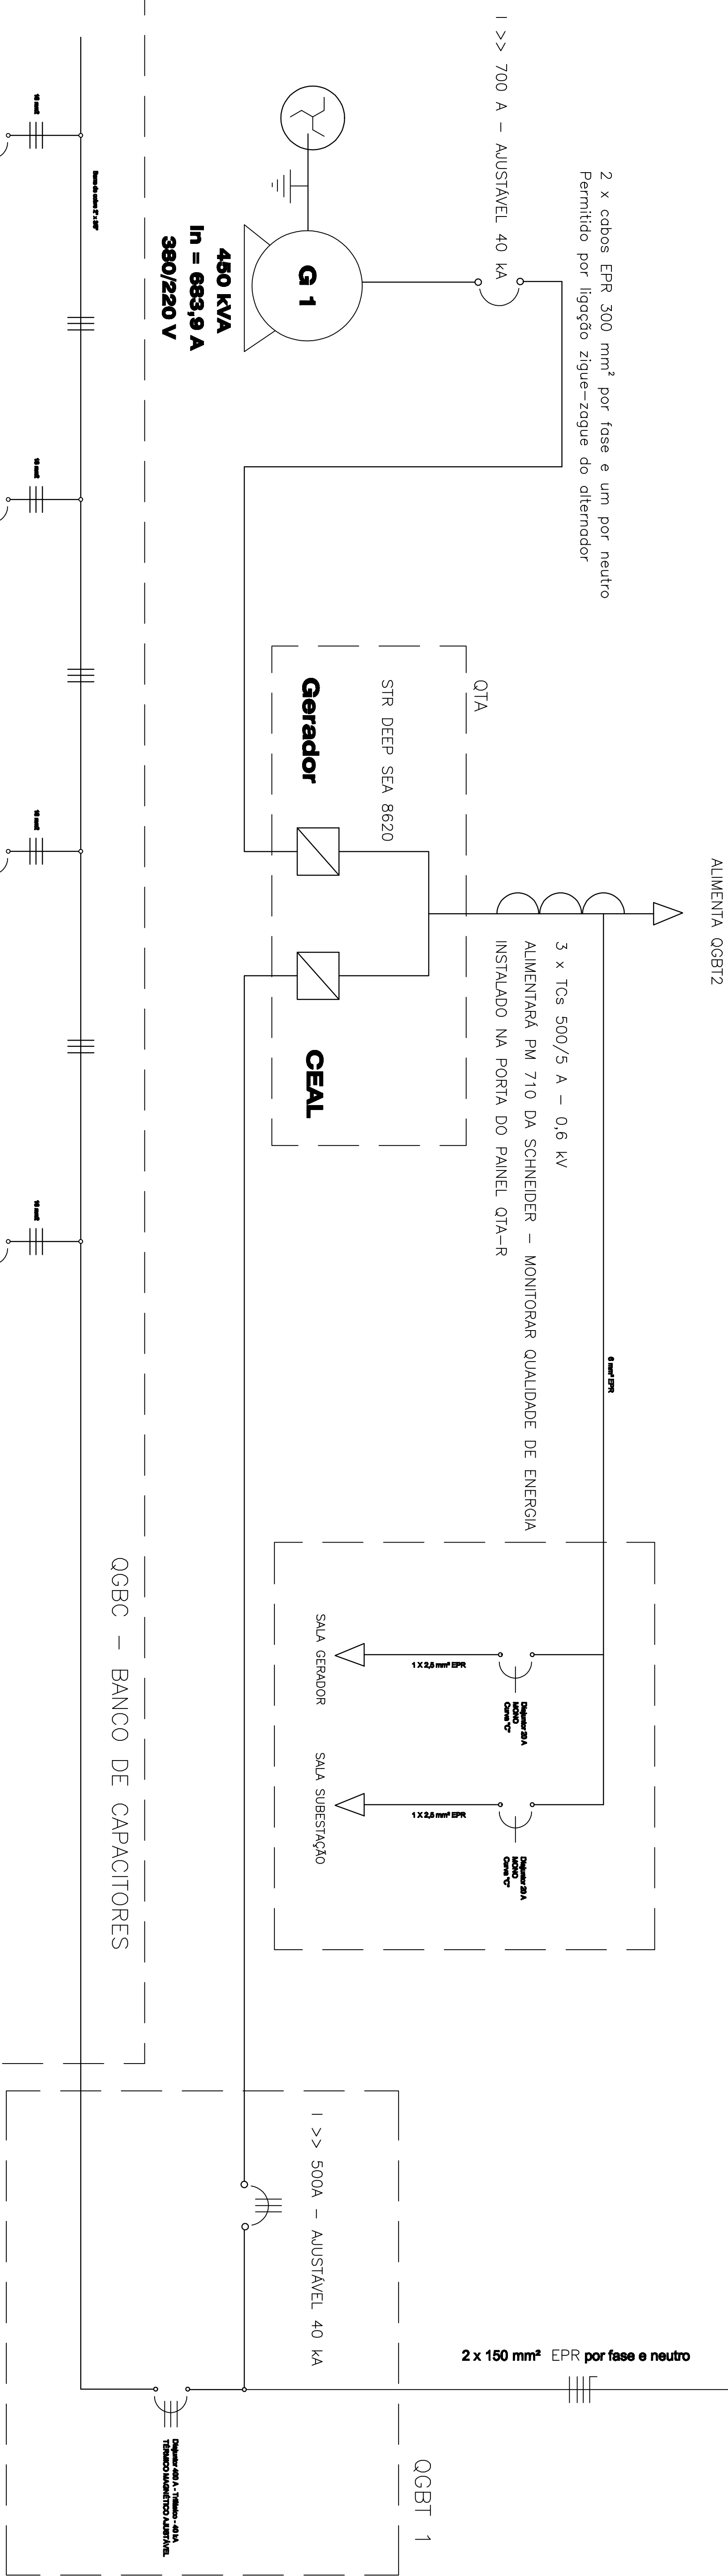


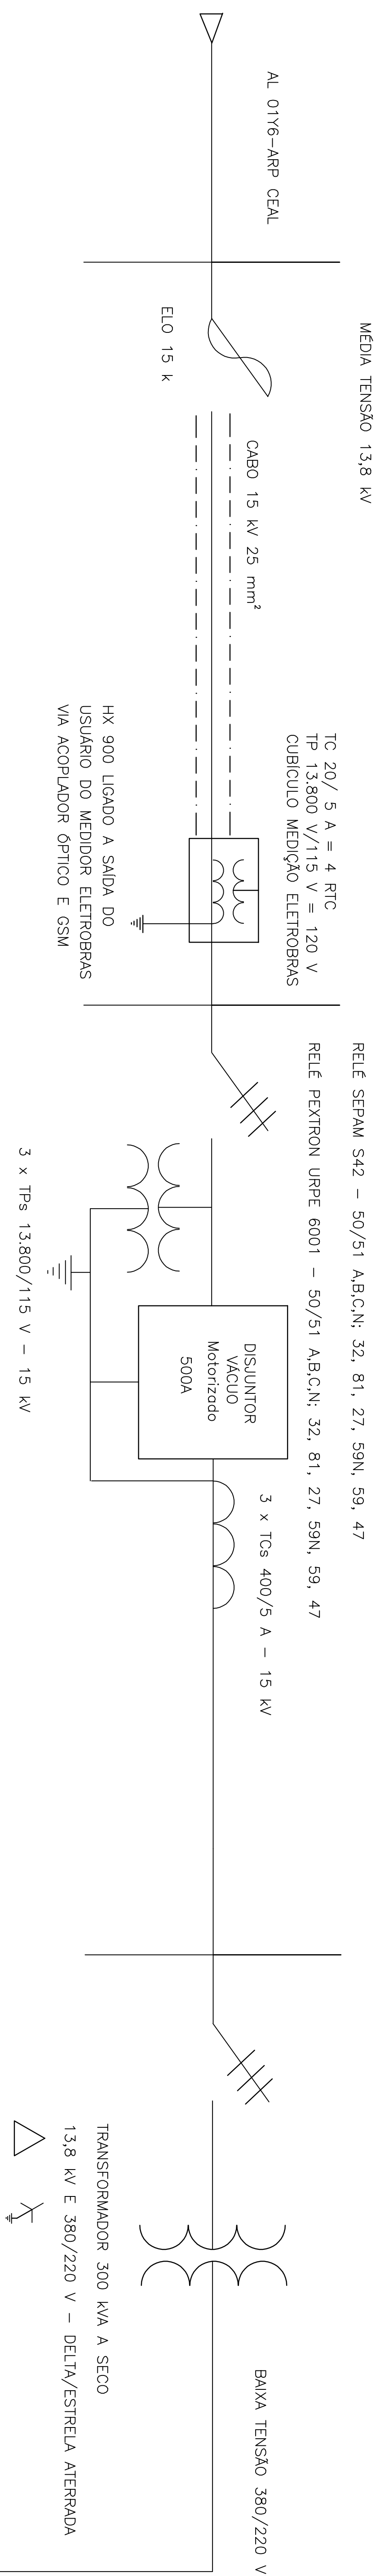

NOTAS:

Disjuntor a vácuo com botoeiras remotas de abertura e fechamento instalados na área externa da sala do gerador, junto a porta, com proteção contra chuva.

Banco de Capacitores com 3 (três) estágios automáticos de 22.50 kVAR/ 380 V (90 kVAR)

Potencia realiva capacitiva total em 440 V - 120 kVA_r, em 380 V - 90 kVA_r

Atentar bem: ligar três células trifásicas para cada disjuntor de 70 A trifásico. Os circuitos trifásicos de 10 kVA/110 V - simétricos. Os circuitos de 10 kVA/110 V

HX 900 via GSM da Schneider ligado a porta do usuário do medidor CEAL, comunicando-se com SR8 e P.M 710 com par trançado via Mod Bus RS 485.

FX 900 via GSM da Schneider ligado a porta do usuário do medidor CEAL, comunicando-se com SR8 e PM /1U com par trançado via Mod Bus RS 485.

PM 710 - transdutor ou medidor de grandezas elétricas, como: corrente, tensão, potência ativa e reativa, harmônico na tensão e corrente, energia ativa e reativa.....

Tudo monitorado via intranet e internet.

[illegible]